

GSTIN- 10AVHPH0498R1Z8

MOB:9097431258-8709407689

DATE-25/11/2025

INDIA SAI MARKETING SERVICES

FIRE SAFETY SERVICES-BYPASS PAHADI DHANKI MORE TRILOK
NAGAR RASHIDA CHAK PATNA -800007

WORK COMPLETION CERTIFICATE

TO, GOVERNMENT POLYTECHNIC LAKHISARAI

WE ARE PLEASED TO INFORM YOU THAT WE HAVE COMPLETE THE FIRE REFELING
SAFETY WORK AT YOUR SITE NAMED: GOVERNMENT POLYTECHNIC LAKHISARAI

WE PROVIDED, REFELING WORK FOR FIRE EXTINGUISHER ABC & CO2

ALL PRODUCT IN GOOD CONDITION

FOLLOWING WHICH IS LIKE THIS :

ABC 02 NOS

CO2 4.5 KG 05 NOS

CO2 2 KG 10 NOS



SIGN&STAMP

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय,

पत्रांक: - 818

दिनांक: - 27.11.2025

प्रेषक,

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

विषय- कार्यालय भवन में अग्नि से सुरक्षा एवं साफ-सफाई की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- पत्रांक - 5455/गो० लखीसराय, दिनांक - 26.11.2025

महोदय

उरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि कार्यालय भवनों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा कार्यालय परिसर में समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था बनाए रखने हेतु अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है-

1. अग्नि सुरक्षा से संबंधित विवरण :-

i	फायर एक्सटिंग्विशर की संख्या, स्थिति एवं अंतिम सर्विस/रिफिल की तिथि	संस्थान में कुल - 17 फायर एक्सटिंग्विशर कार्यरत है, जिनमें 4.5 Kg CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की संख्या - 05, 2 Kg CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की संख्या - 10 एवं 6 Kg ABC Powder फायर एक्सटिंग्विशर की संख्या - 02 है। अंतिम रिफिल की तिथि - 26.11.2025
ii	फायर अलार्म/फायर हाइड्रेंट की उपलब्धता व कार्यशीलता	वर्तमान में अनुपलब्ध।
iii	अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण की स्थिति (कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं)	जिला के अग्नि सुरक्षा विभाग के कर्मियों समय-समय पर संस्थान में पधार कर छात्र/छात्राओं एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देते आ रहे हैं।
iv	किसी भी प्रकार की कमी या आवश्यक सुधार	फायर अलार्म एवं फायर हाइड्रेंट के अधिष्ठापन हेतु विभाग को पत्र के माध्यम से सूचित करवाया जा चुका है।
v	कार्यालय भवन तक फायर ब्रेडर का वाहन पहुँचने हेतु सुगम रास्ता की व्यवस्था	सुगम रास्ता उपलब्ध है।

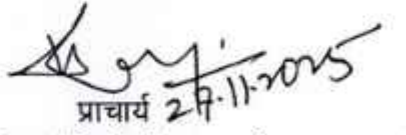
2. सुरक्षा व्यवस्था :-

i	CCTV कैमरों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता की स्थिति	संस्थान में कुल - 81 CCTV कैमरा उपलब्ध है एवं सभी कार्यशील है।
ii	प्रवेश व निकास द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था	आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 13 सुरक्षा गार्ड प्रवेश एवं निकास द्वार पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं।
iii	आपातकालीन निकास मार्ग (Emergency Exit) की स्थिति	दो आपातकालीन निकास मार्ग उपलब्ध है।
iv	किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी जोखिम/समस्या	कोई नहीं।

3. साफ-सफाई एवं हाउसकीपिंग स्थिति :-

i	कार्यालय कक्ष, पानी टंकी, शौचालय, परिसर एवं रिकॉर्ड रूम की साफ-सफाई की स्थिति	उत्तम।
ii	कचरा निष्पादन की व्यवस्था	उत्तम।
iii	पानी का अपव्यय, नल इत्यादि मरम्मत की स्थिति	आवश्यकता अनुसार समय-समय पर नल इत्यादि की मरम्मत की जा रही है। पानी का अपव्यय नहीं होता है।
iv	किसी प्रकार की गंदगी, क्षति या रख-रखाव से संबंधित समस्या	कोई नहीं।

भवदीय को अग्रेतर कार्यार्थ प्रेषित।


प्राचार्य 27.11.2025

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय
Principal

पत्रांक-२४४

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, लखीसराय।

प्रेषक:-

अग्निशामालय पदाधिकारी,
लखीसराय।

सेवा में,

प्राचार्य
राजकीय पाल्यैक्निक कॉलेज

लखीसराय, दिनांक- 13/06/2024

प्रसंग:-

समाहरणालय लखीसराय कार्यालय का ज्ञापांक- 1068/गो0, दिनांक-30.04.2024

विषय:-

राजकीय पाल्यैक्निक कॉलेज लखीसराय का अग्नि अंकेक्षण प्रपत्र
समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसांगिक विषयक कहना है कि अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी लखीसराय द्वारा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के प्रपत्र-श पर दिनांक- 13/06/24 को राजकीय पाल्यैक्निक कॉलेज लखीसराय का अग्नि अंकेक्षण किया गया। जिसमें राजकीय पाल्यैक्निक कॉलेज, लखीसराय का भवन अग्नि सुरक्षा के दृष्टीकोण से संवेदनशील है। अग्नि अंकेक्षणोपरांत प्रपत्र-श में दिये गये सलाह का निराकरण किया जाना अति आवश्यक है। जिसे अनुपालन हेतु श्रीमान के पास पत्र समर्पित की जा रही है।

अतः आग्रह है कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टीकोण से अग्नि अंकेक्षण में दिये गये सुझावों को अनुपालन करने की कृपा कि जाए। जिससे अग्नि घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन



13/6/2024

अग्निशामालय पदाधिकारी,
लखीसराय।

प्रतिलिपी:- 01. जिला पदाधिकारी लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।



13/6/2024

अग्निशामालय पदाधिकारी,
लखीसराय।

प्रपत्र-‘श’

अग्नि अंकेक्षण के चेक विन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्यवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2) (3) के अधीन

बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन :- **राष्ट्रीय पारम्परिक कॉलेज (अस्सीसराय)**
2. भवन का निर्माण वर्ष :- **2015**
3. अनापति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/ नवीकरण का वर्ष) :- **नहीं**
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि :- **31/03/2022**
5. भवन अधिभोग का प्रकार :- **शैक्षणिक (कॉलेज)**
6. उप. कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार :- **U+2**
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई (मीटर में) :- **U+2 9 मीटर**
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई :- **U+2**
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में) :- **50 मीटर**
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) :- **7057 वर्ग मीटर**
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या :- **दो**
12. तलघर की संख्या :- **नहीं**
13. स्टील / भुतल की संख्या :- **एक**
14. ब्लॉक की संख्या :- **दो**
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार :- **120**
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासीयों) की संख्या :- **120**
17. पहुँच सड़क /स्ट्रीट (नान एवं चौड़ाई) :- **20 फीट**
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्युनतम 12 फिट / 20 फिट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है ? **हाँ**
19. क्या मृत अंत (dead end) में समाप्त हो रहा है ? **नहीं**
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई :- **15 फीट**
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घुमने के लिए वाहन का पहुँच :- **फु 15, फु 15 3015, फु 100**
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकासी द्वार न्युनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है ? **25 फीट**
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) :- **25**
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी) :- **नहीं**
25. प्रवेश द्वार संख्या :- **दो**
26. निकासी द्वार की संख्या :- **दो**
27. प्रवेश /निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान :- **हाँ**
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीडस की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई) :- **03**
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड,स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई) :- **नहीं**
30. यात्रा दुरी (सबसे दूर के स्थान से दुरी /गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दुरी) :-
31. रैम्प (संख्या / चौड़ाई /स्टीप) :- **नहीं**
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- **नहीं**
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- **नहीं**
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- **नहीं**
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर /क्षेत्रफल) :- **नहीं ग्राउंड**

36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर / क्षेत्रफल) :- नहीं
37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान :- नहीं
38. कोरीडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार / रास्ता बाधित नहीं) :- नहीं
39. शैतिज निकासी की स्थिति :- नहीं
40. निकासी हेतु सैशनीकरण निकासी संकेत :- नहीं
41. तलघर में छत दुरी / जाने का रास्ता / वेंटिलेशन / इत्यादि :- नहीं
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नहीं
43. कम्पार्टमेंटलाइजेशन :- नहीं
44. धुआँ निकासी व्यावस्था :- नहीं
45. विद्युत अधिष्ठापन :- विद्युत पैनल
46. सब - स्टेशन / ट्रांसफॉर्मर :- ट्रांसफॉर्मर
47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत :- DG 5 KVA + UPS 6 Ps (100 बैटरी का)
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम :- हैं
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- हैं
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग -4 का तालिका -7 के अनुसार) :- नहीं
51. स्वाचालित जॉच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बिम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :- नहीं
52. स्वचालित स्प्रिंकर सिस्टम :- नहीं
53. नली रील :- नहीं
54. पेट राईजर्स :- नहीं
55. सूखी राईजर्स :- नहीं
56. डाउन कमर :- नहीं
57. यार्ड हाइड्रेंट :- नहीं
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या / कुल क्षमता - लिटर) :- नहीं
59. छत टैंक (संख्या / कुल क्षमता - लिटर) :- 1000 x 7 = 7000 लिटर
60. पम्पों की विवरणी - इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प / स्टैंडबाय डीजल पम्प / छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प / बुस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- नहीं
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या / क्षमता / गुणवत्ता / मैन / कमांक / एक्सप्लोसिव नो / विनिर्माण का वर्ष / खरीद का वर्ष / आईएस आई का मार्क / सिफिलिंग की तिथि) :- ABC 6kg 3 अदद, 62 4.5 kg 5 अदद, 62 2 kg 5 अदद विभागीय अवस्था में हैं।
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- नहीं
63. फायर ड्रिल और फायर ऑडर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- हैं
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नहीं
65. अन्य बिन्दु प्रपत्र -ग / झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है:- हैं

सुझाव:- आज दिनांक 13/6/2024 को कॉलेज प्रचार्य के समक्ष राजकीय पौल्टेनिक कॉलेज का अग्नि अंकेक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि यह कॉलेज भवन दो ब्लॉक में अवस्थित है। एक ब्लॉक में क्लास रूम तथा दूसरे ब्लॉक में लैबोराटरी का कार्य होता है। कॉलेज का क्षेत्र करकट से बग हुआ है। कॉलेज परिसर में विद्युत

पैनल रूम है संस्थान का ABC फायर रक्सटुर्गेण्डर CO_2 4.5 kg
रूम 2kg कियाशील अवस्था में पाया गया। कॉलेज परिसर
में एक विद्युत पैनल रूम है जहाँ दो CO_2 अग्निशामन गैस पाया
गया। रूम कॉलेज भवन के गेट के अन्दर रूम प्रत्येक तल पर
ABC रूम CO_2 उपलब्ध पाया गया।

भूत: कॉलेज प्रबंधक को सादर
पूर्वक सलाह दिया जाता है कि बिजली पैनल रूम में
दो फायर मौड्यूलर रूम कॉलेज भवन में 12 अंश ABC 10 kg
लगाव की आवश्यकता है। तथा कॉलेज परिसर रूम कॉलेज
भवन में वेंटुराईजर सिस्टम डाउन कम्बर सिस्टम फायर आगार
स्मोक डिटेक्टर सिस्टम, हॉज रिल, हाइड्रैन्ट, थर्ड हाइड्रैन्ट,
सिंथासिज कनेक्शन लगाने की आवश्यकता है इसे
दिनां की अन्दर लगाकर कार्यालय को सुचित करें। भवन
के आगे EVACUATION PLAN प्रदर्शित करने की आवश्यकता
है।

विश्वासभाजन


अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2) (3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(ङ)(ज)(झ)(ञ) के

अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन :- राजकीय पॉलिटेक्नीक, लखीसराय
2. भवन का निर्माण वर्ष :- 2015 ई०
3. अनापति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीकरण का वर्ष) :- नहीं
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि :-
5. भवन अधिभाग का प्रकार :- श्रृंगारिक
6. उप-कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार :- 4+2
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई (मीटर में) :- 10 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई :- 3 मीटर
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में) :- 40 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) :- 11,467 वर्ग मीटर
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या :- दो
12. तलघर की संख्या :- नहीं
13. स्टील / भुतल की संख्या :- एक
14. ब्लॉक की संख्या :- दो
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार :-
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासीयों) की संख्या :- 13
17. पहुँच सड़क /स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई) :- 12 फिट
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फिट / 20 फिट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है ? हाँ
19. क्या मृत अंत (dead end) में समाप्त हो रहा है ? नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई :- 10' 10" 10' 10" 10' 10"
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घुमने के लिए वाहन का पहुँच :- हाँ
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकासी द्वार न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है ? 18 फिट चौड़ा 12 फिट उँचाई
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) :- 10 गाड़ी
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी) :- नहीं
25. प्रवेश द्वार संख्या :- एक
26. निकासी द्वार की संख्या :- दो
27. प्रवेश /निकासी द्वार में सिर के तर्फ खुला स्थान :- नहीं
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई) :- तीन
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई) :- नहीं
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी /गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी) :- 30 मीटर
31. रैम्प (संख्या / चौड़ाई /स्टीप) :- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं

- सुरक्षा क्षेत्र (किस मंजिल पर / क्षेत्रफल) :- नहीं
- फायर टॉवर (किस मंजिल पर / क्षेत्रफल) :- नहीं
- बंद उद्घाटन खुला स्थान :- हाँ
- कोरीडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) :- नहीं
39. क्षैतिज निकासी की स्थिति :- नहीं
40. निकासी हेतु सैशनीकरण निकासी संकेत :- नहीं
41. तलघर में छत दुरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि :- नहीं
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नहीं
43. कम्पार्टमेंटलाइजेशन :- नहीं
44. धुआँ निकासी व्यवस्था :- नहीं
45. विद्युत अधिष्ठापन :- निष्कृत पैनल
46. सब - स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- हाँ
47. बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत :- 10 KVA UPS - 10 KVA का 4 अंश
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम :- हाँ
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- नहीं
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग -4 का तालिका -7 के अनुसार) :- नहीं
51. स्वाचालित जॉच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बिम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :- नहीं
52. स्वाचालित सिंप्रक सिस्टम :- नहीं
53. नली रील :- नहीं
54. वेट राईजर्स :- नहीं
55. सूखी राईजर्स :- नहीं
56. डाउन कमर :- नहीं
57. यार्ड हाइड्रेंट :- नहीं
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या / कुल क्षमता - लिटर) :- नहीं
59. छत टैंक (संख्या / कुल क्षमता - लिटर) :- 4000 लीटर
60. पम्पों की विवरणी - इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प / स्टैंडबाय डीजल पम्प / छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प / बुस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- नहीं
61. पोटेंबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैक/कमांक/एक्सप्लोसिव नो/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- A8C-4.5kg - 5 अंश
खरीद वर्ष मई 2022, CO2-4.5kg 5 अंश, CO2-2-Kg 5 अंश रिफिलिंग
तिथि - 15/01/24
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- नहीं
63. फायर ड्रिल और फायर ऑडर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- हाँ
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नहीं
65. अन्य बिन्दु प्रपत्र -ग /झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है हाँ

सुझाव :-

आज दिनांक 10/07/2023 को राजकीय पॉलि टेक्निक कॉलेज के प्रचार के उपलक्षित में अग्निशामक परामर्शिका एवं कर्मियों द्वारा अग्नि शोकेलन किया गया। निरिक्षण के क्रम में पाया गया कि ग्रह पॉलि टेक्निक कॉलेज 4+2 स्तर में क्लास संचालित होता है एवं वर्कशॉप आउटडोर फ्लोर में बना हुआ है जो कुल 11467 वर्ग मी में संचालित है। ग्रह पॉलि टेक्निक कॉलेज 12 फीट चौड़े सड़क के

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

पत्रांक- 167


लखीसराय/दिनांक- 15.02.2023

कार्यालय आदेश

समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण निदेशालय) बिहार, पटना के पत्रांक- 968, दिनांक- 29.05.2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक- 17903, दिनांक- 29.12.2014 में निहित दिशा-निर्देश के आलोक में पूर्व में निर्गत आदेश को विलोपित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम - 2013 के अन्तर्गत आंतरिक शिकायत समिति (INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE) का गठन निम्नवत किया जाता है।

क्र०	कमिटी सदस्यों का नाम	पद	मोबाइल नं०
1	श्रीमती स्निग्धा प्रियदर्शी अतिथि व्याख्याता (असैनिक अभियंत्रण)	अध्यक्ष	7943844089
2	सुश्री सोनालिका कुमारी अतिथि व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण)	सदस्य	9142937091
3	श्रीमती पिकी कुमारी आशा दीदी, रेहुआ, वार्ड- 02	सदस्य	8340481891

- उक्त समिति विधि एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र संख्या- 18, दिनांक- 23.04.2013 द्वारा अधिसूचित कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 में दिये गए दिशा-निर्देश के आलोक में अपने कर्तव्यों का पालन करना सुनिश्चित करेंगी।
- भविष्य में नियमित महिला पदाधिकारी, कर्मचारी के पदस्थापन के बाद उक्त कमिटी में यथोचित बदलाव किया जा सकता है।


प्राचार्य 15/02/2023
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय
Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai

mail
04/05/21

ज्ञापक- ११६

कार्यालय जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, लखीसराय।

सेवा में,

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी सह निदेशक
बिहार, पटना।

विषय :- भवनों का अग्नि सुरक्षा जॉच प्रपत्र।

1. भवन का नाम एवं पुरा पता :- **पोलटेकनिक कॉलेज, लखीसराय।**
2. रोड/गली :- **रोड।**
3. भवन के समीप कोई ऐसा चिन्हित भवन जो मशहूर हो का नाम :- **विधापीठ बालिका विद्यालय।**
4. भवन के सामने रोड की चौड़ाई :- **12 फिट**
5. भवन के सामने रोड सरकारी है या निजी :- **सरकारी**
6. भवन का प्रकार (बि० + जि० + 2 , जि० + 3 , जि० + 4) :- **जि० + 2.**
7. भवन का व्यवहार अर्थात (रेसिडेन्सियल/कमर्शियल/हॉस्पिटल आदि) :- **कॉमर्शियल।**
8. भवन कब का बना हुआ है :- **सन 2015 ई०,**
9. भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं :- **नहीं।**
10. भवन निर्माण के बाद अग्निशमन अधिनियम, 2014 के अध्याय 6, NBC पार्ट-4 एवं बिल्डिंग बायलौज, 2014 के नक्शा सलाह के अनुरूप निर्माणाधीन भवन का अनापति प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं :- **नहीं**
11. भवन के उपर किसी प्रकार के बिजली का तार गुजरा है या नहीं :- **नहीं।**
12. भवन से विद्युत लाईन की दूरी कितनी है :- **50 फिट**
13. भवन में अग्निशमन उपकरणों को कंडिका- 9 के सलाह के अनुरूप चिन्हित स्थानों में लगाये गए हैं या नहीं :- **नहीं।**

14. भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया गया है या नहीं :-

● फायर एक्सटिंग्यूशर (उनका प्रकार एवं क्षमता) प्रत्येक तल :- इस कॉलेज के ग्राउन्ड फ्लोर पर सी०ओ०टू० 4.5 किलो का 02 अदद तथा वर्कशॉप में 4.5 किलो का 02 अदद, परीक्षा विभाग में सी०ओ०टू० 02 किलो का 02 अदद तथा प्रथम फ्लोर पर सी०ओ०टू० 4.5 किलो का 01 अदद, द्वितीय तल पर सी०ओ०टू० 2 किलो का 02 अदद, केमेस्ट्री लैब में सी०ओ०टू० 2 किलो का 01 अदद अग्निशमन यंत्र लगा पाया गया जो निष्क्रिय अवस्था में है।

- होज रील :- **नहीं।**
- डाउन कमर सिस्टम :- **नहीं।**
- वेट राइजर सिस्टम :- **नहीं।**
- फायर एलार्म सिस्टम :- **नहीं।**
- ऑटोमेटिक डीटेक्शन सिस्टम :- **नहीं।**
- स्प्रिंकलर सिस्टम :- **नहीं।**

- अन्डर ग्राउंड वाटर स्टैटिक टैंक (क्षमता सहित) :- नहीं।
- ओभर हेड वाटर टैंक (क्षमता सहित) :- 4,000 लीटर
- यार्ड हाईडेंट :- नहीं।
- ओभर हेड वाटर टैंक के पास पम्प की क्षमता :- नहीं।
- भवन में सिढ़ी की संख्या :- तीन।
- सेट बैक :- पु0- 10 फिट, प0- 10 फिट, उ0- 50 फिट, द0- 10 फिट।
- स्मोक डिटेक्शन सिस्टम :- नहीं।
- भवन में लिफ्ट की संख्या :- नहीं।
- एक से अधिक लिफ्ट होने पर किसी लिफ्ट में फायर मैन स्वीच हैं अथवा नहीं :- नहीं।
- सियामिस कनेक्शन :- नहीं।
- क्या लिफ्ट के चारों ओर सिढ़ी हैं :- नहीं।
- भवन में बेसमेन्ट है या नहीं :- नहीं।
- बेसमेन्ट में कितने रैम्प हैं :- नहीं।
- क्या बेसमेन्ट की सिढ़ी उपर के मंजिलों तक गई हैं :- नहीं।
- भवन में सिग्नेज लगा (EXIT साईन आदि) हैं या नहीं :- नहीं।
- पब्लिक एट्रेस सिस्टम :- हों।
- फायर कंट्रोल रूम :- नहीं।
- अलटरनेट विद्युत की व्यवस्था :- डि0जी0 10 के0वी0ए0 एवं यू0पी0एस0 10 के0वी0ए0 का 04 अदद.
- वेटराइजर सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पंप की क्षमता:-नहीं।
- डिजल पंप की क्षमता:-नहीं।
- जॉकि पंप की क्षमता:- नहीं।
- प्रत्येक फ्लोर पर हाईड्रेन्ट की स्थिति :- नहीं।
- हॉज बॉक्स :- नहीं।
- हॉज बॉक्स में हॉज की लम्बाई एवं संख्या :- नहीं।
- हॉज बॉक्स में इन्टरटेनीयस ब्रांच नोजल के साथ :- नहीं।
- भवन में एयरकंडीशन की व्यवस्था हैं तो कैसा
- (स्प्रिट/विन्डो/सेन्टर लाईज ए0 सि0) :- स्प्रिट।
- फायर डैम्पर की व्यवस्था :- नहीं।
- भवन में किसी ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ का भंडारण :- नहीं।
- भवन अगर होटल श्रेणी का है तो इसमें एल0 पी0 जी0 बैंक कहा बना हुआ है :- नहीं।
- भवन में काम करने वाले /रहने वाले कर्मों अग्निशमन व्यवस्था से परिचय है या नहीं तथा उसे चलाना जानते है या नहीं/कभी मॉक ड्रिल हुआ है या नहीं :- मॉक ड्रिल कराया गया है।
- भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में दिये गये सलाह का अनुपालन हुआ है अथवा नहीं :- नहीं
- अन्य बिन्दु :- नहीं।
- **जॉच पदाधिकारी का मंतव्य :-** अग्निशागालय पदाधिकारी लखीसराय द्वारा दिनांक 09.04.2021 को अग्नि सुरक्षा की दृष्टि कोण से आपके पोलटेक्निक कॉलेज में फायर ऑडिट किया गया जिसके निरीक्षण के क्रम में 4.5 किलो का सी0ओ0टू0 05 अदद एवं 02 किलो का सी0ओ0टू0 05 अदद पाया गया जिसे रिफिलिंग करवाने की आवश्यकता
 - इस पोलटेक्निक कॉलेज भवन की उचाई लगभग 11 मीटर है।
 - इस पोलटेक्निक कॉलेज का फ्लोर एरिया लगभग 3.67 एकड़ है।
 - यह पोलटेक्निक कॉलेज 12 फिट चौड़ा रोड के किनारे स्थित है जहाँ अग्निशमन की बड़ी वाहन आ-जा सकती है।
 - इस पोलटेक्निक कॉलेज में कुल तीन निकास द्वार है। जिसमें दो आपातकालीन स्थिति के लिए है जिसकी चौड़ाई लगभग 06 फिट है।

- यह शैक्षणिक संस्थान भवन B वर्ग में आता है जो 1915 का बना हुआ है इस भवन का अग्नि निवारा (फायर ESCAP) सीढ़ी रहना चाहिए।
- इस पोलटेक्निक कॉलेज भवन कि विद्युत वायरिंग कॉमर युक्त है तथा विद्युत पैनल को समीप 45 किस्तों का सीओओटु टार्टर 02 अदद/फायर वॉल, सेन्ड बॉकेज 04 अदद लगा होना चाहिए।
- इस पोलटेक्निक कॉलेज भवन का कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष, परीक्षा विभाग, कोमेस्ट्री लैब, चर्चरॉप, क्लबास रुम, परीक्षा हॉल तथा इत्यादी जगहों पर एनओपीओसी 0 पाठ 4 गाईड लाइन एवं बिल्डिंग बायलॉज 2014 के अनुसार उचित मानक का फायर एस्टिमेटुस जैसे सीओओटु/ सीओओटु मोडलर, फायर वॉल, प्रत्येक 15 मीटर पर लगा होना चाहिए।
- निशिक्षन के क्रम में गौटवेल अग्निशमन यंत्र कुल 10 अदद कि संख्या में लगे हैं। ये सभी अग्निशमन यंत्र निष्क्रिय अवस्था में लगे पावे गये हैं।

• अतः पोलटेक्निक कॉलेज प्रबंधक को सुझाव दिया जाता है कि आपके पोलटेक्निक कॉलेज में अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र जैसे:-

काउन कमर सिस्टम, आयर हेड वाटर टैंक कि क्षमता 20,000 लीटर सह आयर हेड वाटर टैंक के पास 450 एलपीओएक का पम्प, हॉज रिल, हॉज बॉक्स, हॉज (लम्बाई 15 मी), हॉज बॉक्स में इन्टरटेनीयस ब्रांच नोजल के साथ तथा प्रत्येक फ्लोर पर हाइड्रेंट मल्टी, फायर एलामे सिस्टम, ऑटोमैटिक डिटेक्शन सिस्टम एवं वेटराइजर सिस्टम, अंडर ग्राउन्ड स्टैंटिक टैंक कि क्षमता 100000 लीटर का लगाने कि आवश्यकता है। अग्निशमन यंत्रों एवं उपकरणों को सुचारु रखने के लिए इस पोलटेक्निक कॉलेज को किसी स्वीस्टर्ड एजेंसी द्वारा वार्षिक मटेनेंस हेतु दिया जाना चाहिए।

उक्त फिक्स फायर सिस्टम अमिलम्ब लगाया जाये अन्यथा बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2014 के धारा 16 (7) खत प्रभाव समझे जायेंगे।

- प्रत्येक 20-25 दिनों पर कुशल प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन द्वारा इस पोलटेक्निक कॉलेज का बिजली उपकरणों एवं वायरिंग कि जाँच करायी जानी चाहिए।
- जगह-जगह पर साईनेज लगवाये, लोकल फायर स्टेशन का दुरुताप संवर जगह-जगह मोटे अक्षरों में लिखा जाये, तथा निम्न सिगनेटो को सफिल कराना अनिवार्य है।
- उपर्युक्त बिंदुओं पर पोलटेक्निक कॉलेज प्रबंधक/निदेशक एक माह (30) दिनों के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

[Signature]
20/4/2021

अग्निशमनालय पदाधिकारी,
लखीसराय।

[Signature]
20/4/2021

जिला समादेष्टा
-सह-
जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
लखीसराय।

कार्यालय जिला समादेष्टा सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी, लखीसराय।

झापांक- 118 /2021

प्रतिलिपि:-

अस्पताल प्रबंधक, पोलटेक्निक कॉलेज को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

दिनांक- 20/04/2021

[Signature]
20/4/2021

अग्निशमनालय पदाधिकारी,
लखीसराय।

[Signature]
20/4/2021

जिला समादेष्टा
-सह-
जिला अग्निशमन पदाधिकारी,
लखीसराय।

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

लखीसराय/दिनांक- 18.01.23

पत्रांक- 51

प्रेषक,

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

सेवा में,

अमलभ सिन्हा
श्रीमान् अग्नि ~~संस्था~~ अधिकारी
लखीसराय।

विषय-

मेरे संस्थान में लगे अग्निशामन यंत्रों का जॉचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने के संबंध में।

महाराय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि हमारे संस्थान में अग्निशामन यंत्र लगे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि AICTE New Delhi (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली) के निदेशानुसार बिहार के समस्त राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों को N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जमा करना अनिवार्य है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि संस्थान में लगे अग्निशामन यंत्रों कि जॉचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने की कृपा पद्वान की जाए।

धन्यवाद।

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai,

Vinay
18/1/23

आपका- 92 / 2022

कार्यालय :- अग्निशमनालय पदाधिकारी लखीसराय।

दिनांक 02/04/2022

सेवा में

प्रचार्य राजकीय पौलिटेक्निक
लखीसराय

प्रसंग:- आपका पत्रांक 0, दिनांक -

विषय:- अग्निशमन यंत्रों एवं उपकरणों का जाँच प्रतिवेदन/सलाह पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में व्यवस्थापक द्वारा प्रतिष्ठान में लगाये गये पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों एवं उपकरणों की जाँच कराई गई। जाँचोपसन्त सभी पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र एवं उपकरण सही एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया। जो इस प्रकार है।


1. पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र
एनबीसी (0.6 किलो) - 03 अदद
सीओएच (4.5 किलो) - 05 अदद एवं 02 Kg 05 अदद
2. डाउन कमर सिस्टम X
3. हाइड्रेंट सिस्टम X
4. डिलीवरी होज X
5. होज बॉक्स X
6. नोजल ब्रांच X
7. होज रिल X
8. सियामिच कनेक्शन X
9. याड हाइड्रेंट X
10. सिंकलर सिस्टम X
11. फायर अलार्म सिस्टम X

संज्ञाव :-

- व्यवस्थापक SI 2190/1992 के अन्तर्गत अपने अग्निशमन यंत्रों का संभारण एवं रख-रखाव करेंगे।
- व्यवस्थापक एनबीसी के पार्ट 4 को माईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- व्यवस्थापक किसी रजिस्टर फॉर्म को एनबीसी देना सुनिश्चित करेंगे।
- व्यवस्थापक वर्ष में दो बार मॉकड्रिल का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
- व्यवस्थापक के रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में आने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित व्यवस्थापक की होगी।
- व्यवस्थापक वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से करवाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाए जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुमति दी जा सकती है।

विश्वासमाजन


02/04/2022
अग्निशमनालय पदाधिकारी
लखीसराय

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय – 811311

पत्रांक: - 600

लखीसराय/ दिनांक: - 31.03.2022

प्रेषक,

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

श्रीमान् अग्निशमालय पदाधिकारी,
लखीसराय।

विषय:- आज दिनांक - 31.03.2022 को मोक ड्रिल और फायर ओडिट के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि आज दिनांक - 31.03.2022 को राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय के प्रांगण में अग्निशमालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा (MOCK DRILL) मॉक ड्रिल के माध्यम से संस्थान के तमाम पदाधिकारी एवं कर्मिगण के मौजूदगी में आग से संबंधित हरेक बिन्दुओं पर चर्चा की गई और इससे यहाँ पर मौजूद सभी कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थिति में यदि आग लगती है तो उसे बुझाने का तरीका बताया गया। जैसे कि साधारण आग, गैस की आग, तेल की आग एवं सभी प्रकार की आगों पर काबू पाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान में मौजूद पदाधिकारी एवं कर्मचारी को दिया गया।

अग्निशमालय पदाधिकारी एवं कर्मिगण के सफलता पूर्वक प्रशिक्षण कार्य प्रदान करने हेतु सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं भविष्य में भी इस तरह के सराहनीय कार्यों के लिए स्वागत है।
धन्यवाद।


प्राचार्य 31/03.2022
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय
Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

पत्रांक— 19

लखीसराय/दिनांक— 09.04.2021

प्रेषक,

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

सेवा में,

श्रीमान् अग्निशमालय पदाधिकारी,
लखीसराय।

विषय:—

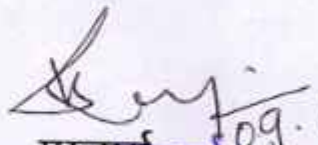
आज दिनांक— 09.04.2021 को मोक ड्रिल एवं नुक्कड़ नाटक और फायर ओडिट के संबंध में।

महाशय

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि आज दिनांक— 09.04.2021 को राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय के प्रांगण में अग्निशमालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा (MOCK DRILL) मॉक ड्रिल एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संस्थान के तमाम पदाधिकारी एवं कर्मगण के मौजूदगी में आग से संबंधित हरेक बिन्दुओं पर चर्चा की गई और इससे यहाँ पर मौजूद सभी कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थिति में यदि आग लगती है तो उसे बुझाने का तरीका बताया गया। जैसे कि साधारण आग, गैस की, आग, तेल की आग एवं सभी प्रकार की आगों पर काबू पाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान में मौजूद पदाधिकारी एवं कर्मचारी को दिया गया।

अग्निशमालय पदाधिकारी एवं कर्मगण के सफलता पूर्वक प्रशिक्षण कार्य प्रदान करने हेतु सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं भविष्य में भी इस तरह के सराहनीय कार्यों के लिए स्वागत है।

धन्यवाद।


09.04.2021
प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

पत्रांक- 14

लखीसराय/दिनांक- 27.04.21

प्रेषक,

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

सेवा में,

श्रीमान् अग्नि सुरक्षा अधिकारी,
लखीसराय।

विषय:- मेरे संस्थान में लगे अग्निशामक यंत्रों का जॉचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने के संबंध में।

महाशय

सादर सूचित करना है कि हमारे संस्थान में अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि AICTE New Delhi (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली) के निदेशानुसार बिहार के सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में N.O.C (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) जमा करना अनिवार्य है। संस्थान में लेने अग्निशामक यंत्रों की जॉचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने की कृपा की जाए। साथ ही हमारे संस्थान में कितने और किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र लगाने की आवश्यकता होगी इस संदर्भ में हमें उचित मार्ग दर्शन देने की कृपा की जाए ताकि N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जल्द से जल्द हमलोगों को प्राप्त हो सकें।

पूर्व में पत्रांक- 105, दिनांक- 27.02.2019 को भी इस संदर्भ में आवेदन किया गया था। कृपया उचित कार्रवाई करें।

गो.सं.सू.सं.
07/04/21


प्राचार्य 07.04.2021

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय।

ज्ञापांक 113 /

कार्यालय :- अग्निशामालय पदाधिकारी, लखीसराय।

दिनांक 08/04/21

सेवा में,

मेसर्स ग्रान्पार्स, राजवित्तीय पीलीटैक्निस
लखीसराय

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलो क में कहना है कि मेसर्स ग्रान्पार्स, राजवित्तीय पीलीटैक्निस
लखीसराय का अग्निशामक यंत्र जॉच हेतु हमारे कार्यालय में दिनांक 07/04/21
/2021 को प्रस्तुत किया गया है। जॉच के उपरान्त अग्निशामक यंत्र सही पाया गया
इन्हें चालु वर्ष 2021-22 के लिए एक वर्ष का जॉच प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है
यंत्र का नाम :-

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. ड्राई केमिकल स्टुगिंगसर | - | <u>X</u> |
| 2. फोम मेकेनिकल स्टुगिंगसर | - | <u>X</u> |
| 3. वाटर CO2 स्टुगिंगसर | - | <u>X</u> |
| 4. CO2 स्टुगिंगसर | - | <u>4.5 Kg (अग्निशामक यंत्र) - 5 अग्निशामक यंत्र</u> |
| 5. A B C स्टुगिंगसर | - | <u>X</u> |
| 6. बाल्टी पानी एवं बालू | - | <u>X</u> |
| 7. कम्बल | - | <u>X</u> |

नोट :- निस्स्वैच्छण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जॉच
प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है एवं
सरकारी नियमों का पालन करते हुये दिनांक 08-04-2021 से दिनांक 07-04-2022
तक के लिए निर्गत की जाती है।
निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अग्निशामक यन्त्रों
का जॉच कराना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि :-

विश्वासभाजन


08/04/2021

अग्निशामालय पदाधिकारी
लखीसराय

ज्ञापक 64 /
कार्यालय अग्निशमन पदाधिकारी, लखीसराय
दिनांक 23/10/19

सेवा में,

मेसर्स प्राचार्य राजकीय पोलिटेक्निक
लखीसराय

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि मेसर्स प्राचार्य राजकीय पोलिटेक्निक लखीसराय का अग्निशमक यंत्र जाँच हेतु हमारे कार्यालय में दिनांक 20/10/19 को प्रस्तुत किया गया है। जाँच के उपरान्त अग्निशमक यंत्र सही पाया गया। इन्हें चालु वर्ष 2019 के लिए एक वर्ष का जाँच प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। यंत्र का नाम -

1. ड्राई केमिकल स्टुगिसर - 4
2. फोम मेकेनिकल स्टुगिसर - 4
3. वाटर सी0ओ0टु स्टुगिसर - 4
4. सी0ओ0 टु स्टुगिसर - 4.5 लिटर - 5 अंश 02 लिटर - 5 अंश
5. ए0बी0सी0 स्टुगिसर - 4
6. बाल्टी पानी एवं बालू - 4
7. कम्बल - 4

नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुये दिनांक 23/10/19 से दिनांक 22/10/2020 तक के लिए निर्गत की जाती है।

निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अग्निशमक यंत्रों का जाँच कराना अनिवार्य है।

23/10/19
अग्निशमन पदाधिकारी
लखीसराय

प्रतिलिपि :-

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय - 811311

पत्रांक : - 018/A

दिनांक:- 18/01/2019

प्रेषक,

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

डा० दिलीप कुमार

एम० बी० बी० एस० (डी० एम० सी० एच०)

एम० डी० (पी० एम० सी० एच० पटना)

एम० एस० (पी० एम० सी० एच० पटना)

जेनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन

अचलासनुम, पुरानी बाजार, लखीसराय - 811311


मो० - 9430943255, 9572845017


विषय - मेरे संस्थान में चिकित्सक पद पर नियुक्ति का पुनः विस्तार के संबंध में।

महाशय

आपके आवेदन का पुनः विस्तार के संबंध में हमारे संस्थान के गठित समिति ने आपके नाम को परामर्शी चिकित्सक में अनुमोदित कर दिया है।

आपके सूचनार्थ यह पत्र प्रेषित किया जाता है।


18.1.19


प्राचार्य 18.01.19
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय
18-1-19 लखीसराय

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय - 811311

पत्रांक - 502

दिनांक - 18-09-19

प्रेषक

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
टेक्नोलॉजी भवन, बेली रोड,
बिहार, पटना - 800015

विषय: - संस्थान में अग्निशमन यंत्र लगाने हेतु आवंटन के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय में A.I.C.T.E के द्वारा निरीक्षण किया जाना है। जिसके लिए अग्निशामालय अधिकारी, लखीसराय के द्वारा N.O.C (अनापत्ति प्रमाण पत्र) देने के लिए पत्र दिया गया था। अग्निशामालय पदाधिकारी, लखीसराय के द्वारा जाँचों उपरान्त निम्नलिखित सामान लगाने हेतु कहा गया है। जिसकी (छायाप्रति) संलग्न है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि अग्निशामन यंत्र लगाने हेतु रु० 40,000=00 (रु० चालीस हजार) मात्र आवंटन आवश्यकता है। जिसे यथाशीघ्र भेजने की कृपा प्रदान करेंगे।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन



प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

Signature
18-9-19

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय - 811311

पत्रांक - 502

दिनांक - 18-09-19

प्रेषक

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
टेक्नोलॉजी भवन, बेली रोड,
बिहार, पटना - 800015

विषय: - संस्थान में अग्निशमन यंत्र लगाने हेतु आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय में A.I.C.T.E के द्वारा निरीक्षण किया जाना है। जिसके लिए अग्निशमालय अधिकारी, लखीसराय के द्वारा N.O.C (अनापत्ति प्रमाण पत्र) देने के लिए पत्र दिया गया था। अग्निशमालय पदाधिकारी, लखीसराय के द्वारा जाँचों उपरान्त निम्नलिखित सामान लगाने हेतु कहा गया है। जिसकी (छायाप्रति) संलग्न है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि अग्निशमन यंत्र लगाने हेतु रु० 40,000=00 (रु० चालीस हजार) मात्र आवंटन आवश्यकता है। जिसे यथाशीघ्र भेजने की कृपा प्रदान करेंगे।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय


लखीसराय, दिनांक -

ज्ञापांक -

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक (योजना), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन



प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

18-9-19

भवनों का अग्नि सुरक्षा जाँच प्रपत्र

1. भवन का नाम एवं पूरा पता :- *रामेश्वर प्रोडिक्ट्स कारखाना*
2. रोड / गली :- *7/3*
3. भवन के समीप कोई ऐसा चिह्नित भवन जो मशहूर हो का नाम :- *फ़ोर्*
4. भवन के सामने रोड की चौड़ाई :- *25 फीट*
5. भवन के सामने रोड सरकारी है या निजी :- *सरकारी*
6. भवन का प्रकार (बी0+जी0+2, जी0+3, जी0+4.....) *(0+2)*
7. भवन का व्यवहार अर्थात् रेसिडेन्सियल/कॉमर्शियल/हॉस्पिटल आदि :-
8. भवन कब का बना हुआ है :- *2013*
9. भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं :- *✓*
10. भवन निर्माण के बाद अग्निशमन अधिनियम, 2014 के अध्याय 6,
NBC पार्ट-4 एवं बिल्डिंग बायलॉज, 2014 के नक्शा सलाह के अनुरूप *✓*
निर्माणाधीन भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं *✓*
11. भवन के ऊपर किसी प्रकार का बिजली का तार गुजरा है या नहीं :- *✓*
12. भवन से विद्युत लाईन की दूरी कितनी है :- *60 मीटर*
13. भवन में अग्निशमन उपकरणों को कॉडिका 9 के सलाह के
अनुरूप चिह्नित स्थानों में लगाया गया है या नहीं :- *✓*
14. भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया गया है अथवा नहीं :-
 - फायर एक्सटिंग्यूशर (उनका प्रकार एवं क्षमता) प्रत्येक तल -
 - होज रोल :- *✓*
 - डाउन कमर-सिस्टम :- *✓*
 - वेट राईजर सिस्टम :- *✓*
 - फायर एलार्म सिस्टम :- *✓*
 - ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम :- *✓*
 - स्प्रिंकलर सिस्टम :- *✓*
 - अन्डर ग्राउण्ड वाटर स्टैटिक टैंक (क्षमता सहित) :- *✓*
 - ओवर हेड वाटर टैंक (क्षमता सहित) :- *✓*
 - यार्ड हाईड्रेंट :- *✓*
 - ओवर हेड वाटर टैंक के पास पम्प की क्षमता :- *✓*
 - भवन में सीढ़ी की संख्या :- *3 मकान*
 - स्टेयर वैक- *50, 50, 30, 20*
20, 20, 60, 20

भवनों का अग्नि सुरक्षा जांच प्रपत्र

1. भवन का नाम एवं पूरा पता :- राजस्थान प्रोटेक्शन कार्पोरेशन
2. रोड / गली :- 7/5
3. भवन के समीप कोई ऐसा चिन्हित भवन जो मशहूर हो का नाम :- 702
4. भवन के सामने रोड की चौड़ाई :- 25 फीट
5. भवन के सामने रोड सरकारी है या निजी :- सरकारी
6. भवन का प्रकार (जी0+जी0+2, जी0+3, जी0+4.....) (0+2)
7. भवन का व्यवहार अर्थात् रेसिडेन्सियल/कार्मशियल/हॉस्पिटल आदि :-
8. भवन कब का बना हुआ है :- 2013
9. भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं :- ✓
10. भवन निर्माण के बाद अग्निशमन अधिनियम, 2014 के अध्याय 6,
NBC पार्ट-4 एवं बिल्डिंग बायलॉज, 2014 के नक्शा सलाह के अनुरूप ✓
निर्माणधीन भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं ✓
11. भवन के ऊपर किसी प्रकार का पिजली का तार गुजरा है या नहीं :- ✓
12. भवन से विद्युत लाईन की दूरी कितनी है :- 60 मीटर
13. भवन में अग्निशमन उपकरणों को कंडिका 9 के सलाह के
अनुरूप चिन्हित स्थानों में लगाया गया है या नहीं :- ✓
14. भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया गया है अथवा नहीं :-
 - फायर एक्स्टिंग्यूशर (उनका प्रकार एवं क्षमता) प्रत्येक तल -
 - होज रील :- ✓
 - डाउन कमर-सिस्टम :- ✓
 - वेंट राईजर सिस्टम :- ✓
 - फायर एलार्म सिस्टम :- ✓
 - ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम :- ✓
 - स्प्रिंकलर सिस्टम :- ✓
 - अन्डर ग्राउण्ड वाटर स्टैटिक टैंक (क्षमता सहित) :- ✓
 - ओवर हेड वाटर टैंक (क्षमता सहित) :- ✓
 - गार्ड हाईड्रेंट :- ✓
 - ओवर हेड वाटर टैंक के पास पम्प की क्षमता :- ✓
 - भवन में सीढ़ी की संख्या :- 3 244
 - सेट बैक- 50, 40, 30, 20
80, 20, 60, 20

भवनों का अग्नि सुरक्षा जाँच प्रपत्र

1. भवन का नाम एवं पूरा पता :- राजभक्ति प्रोटेक्शन कार्पोरेशन
2. रोड / गली :- ११५
3. भवन के समीप कोई ऐसा चिह्नित भवन जो मशहूर हो का नाम :- फ़ोन
4. भवन के सामने रोड की चौड़ाई :- २५ फीट
5. भवन के सामने रोड सरकारी है या निजी :- सरकारी
6. भवन का प्रकार (बी०+जी०+२, जी०+३, जी०+४.....) G+2
7. भवन का व्यवहार अर्थात् रेसिडेन्सियल/कार्मशियल/हॉस्पिटल आदि):-
8. भवन कब का बना हुआ है :- २०१३
9. भवन निर्माण के पूर्व नक्शा में अग्निशमन विभाग से सलाह लिया गया है या नहीं :- १
10. भवन निर्माण के बाद अग्निशमन अधिनियम, २०१४ के अध्याय ६,
NBC पार्ट-४ एवं बिल्डिंग बायलॉज, २०१४ के नक्शा सलाह के अनुरूप १
निर्माणधीन भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है या नहीं १
11. भवन के ऊपर किसी प्रकार का बिजली का तार गुजरा है या नहीं :- १
12. भवन से विद्युत लाइन की दूरी कितनी है :- ६० मीटर
13. भवन में अग्निशमन उपकरणों को कंडिका ९ के सलाह के
अनुरूप चिह्नित स्थानों में लगाया गया है या नहीं :- १
14. भवन में अग्निशमन व्यवस्था किया गया है अथवा नहीं :-
 - फायर एक्सटिंग्यूशर (उनका प्रकार एवं क्षमता) प्रत्येक तल -
 - होज रील :- १
 - डाउन कमर-सिस्टम :- १
 - वेट राईजर सिस्टम :- १
 - फायर एलार्म सिस्टम :- १
 - ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम :- १
 - स्प्रिंकलर सिस्टम :- १
 - अन्डर ग्राउण्ड वाटर स्टैटिक टैंक (क्षमता सहित) :- १
 - ओवर हेड वाटर टैंक (क्षमता सहित) :- १
 - यार्ड हाईड्रेंट :- १
 - ओवर हेड वाटर टैंक के पास पम्प की क्षमता :- १
 - भवन में सीढ़ी की संख्या :- ३ ४६५
 - सेट बैक- ५०, ५०, ३०, २०
२०' २०' ६०' २०'

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय – 811311

पत्रांक - ५४७

दिनांक - ०७-०७-२०१७

प्रेषक

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

असैनिक शल्यचिकित्सा पदाधिकारी,
लखीसराय।

विषय: - राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय संस्थान में Life Saving Drugs उपलब्ध कराने के संबंध में।

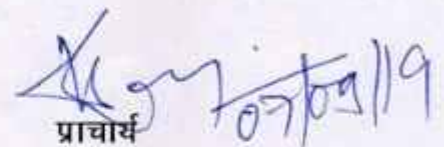
महाराज,

निवेदन पूर्वक कहना है कि संस्थान में आये दिन छात्र/छात्राओं को तबीयत खराब हो जाता है, बच्चों को कर्मशाला अभ्यास के दौरान हाथ कट जाता है। जिस कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि अपने स्तर से ये दवा, टिंचर, रूई, और वैण्डेज दिलाने का आदेश देने की कृपा करें।

200
07/07/17

विश्वासभाजन


प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय - 811311

पत्रांक - 487

दिनांक - 07.09.19

प्रेषक

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

श्री मान् अग्नि संरक्षा अधिकारी
लखीसराय - 811311

विषय: - मेरे संस्थान में लगे अग्निशामक यंत्रों का जाँचोपरांत N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि हमारे संस्थान में अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि AICTE New Delhi (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली) के निदेशानुसार बिहार के सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जमा करना अनिवार्य है। संस्थान में लेने अग्निशामक यंत्रों कि जाँचोपरांत N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने की कृपा की जाए। साथ ही हमारे संस्थान में कितने और किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र लगाने की आवश्यकता होगी इस संदर्भ में हमें उचित मार्ग दर्शन देने की कृपा की जाए ताकि N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जल्द से जल्द हमलोगों का प्राप्त हो सके।

पूर्व में पत्रांक - 105 दिनांक - 27.02.2019 को भी इस संदर्भ में आवेदन किया गया था। कृपया उचित कार्रवाई करें।

विश्वासभाजन

प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

07.09.19

प्रमुख कार्य निदेश
12/9/19

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय - 811311

पत्रांक - 100

दिनांक - 02/02/2019

प्रेषक

प्रभारी प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

श्री गान्ध अग्नि संस्था अधिकारी
लखीसराय - 811311

विषय: - मेरे संस्थान में लगे अग्निशामक यंत्रों का जॉचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने के संबंध में।

महोदय,

सादर सूचित करना है कि हमारे संस्थान में अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि AICTE New Delhi (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली) के निर्देशानुसार बिहार के सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जमा करना अनिवार्य है। संस्थान में लगे अग्निशामक यंत्रों कि जॉचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

प्राप्त किया
11/3/19

प्रभारी प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय
(सिन्हा)
(11/3/19)

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय – 811311

पत्रांक – 487

दिनांक – 07.09.19

प्रेषक

प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

श्री मान् अग्नि संरक्षा अधिकारी
लखीसराय – 811311

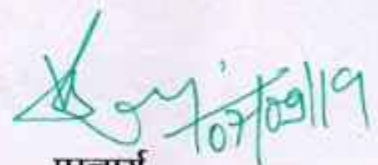
विषय: – मेरे संस्थान में लगे अग्निशामक यंत्रों का जाँचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने के संबंध में ।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि हमारे संस्थान में अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं । आपसे अनुरोध है कि AICTE New Delhi (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली) के निदेशानुसार बिहार के सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जमा करना अनिवार्य है । संस्थान में लेने अग्निशामक यंत्रों कि जाँचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने की कृपा की जाए । साथ ही हमारे संस्थान में कितने और किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र लगाने की आवश्यकता होगी इस संदर्भ में हमें उचित मार्ग दर्शन देने की कृपा की जाए ताकि N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जल्द से जल्द हमलोगों का प्राप्त हो सके ।

पूर्व में पत्रांक – 105 दिनांक – 27.02.2019 को भी इस संदर्भ में आवेदन किया गया था । कृपया उचित कार्रवाई करें ।

विश्वासभाजन



प्राचार्य

राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

प्रदीप
7.09.19

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय - 811311

पत्रांक - 105

दिनांक - 27/02/2019

प्रेषक

प्रभारी प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

श्री मान् अग्नि संरक्षा अधिकारी
लखीसराय - 811311

विषय: - मेरे संस्थान में लगे अग्निशामक यंत्रों का जाँचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने के संबंध में।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि हमारे संस्थान में अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि AICTE New Delhi (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली) के निर्देशानुसार बिहार के सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जमा करना अनिवार्य है। संस्थान में लगे अग्निशामक यंत्रों कि जाँचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

प्राप्त किया
1/3/19

प्रभारी प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

27/02/2019

ज्ञापक 2812/पटना-2018

कार्यालय राज्य अग्निशमालय पदाधिकारी, पटना।

सेवा में,

दिनांक : 10/2/18

प्राचार्य

राजकीय पोलटेकनीक लक्खीसराय-811311

प्रसंग : आपका पत्र संख्या-592 दिनांक-06.02.2018

विषय : अग्निशमन यंत्रों का जाँच कर निरीक्षण प्रतिवेदन देने के संबंध में।

प्रसंगाधीन पत्र एवं विषय के आलोक में कहना है कि प्राचार्य, राजकीय पोलटेकनीक लक्खीसराय में स्थानीय अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा संस्थान में लगे अग्निशमन यंत्रों की जाँच की जो निरीक्षण के दौरान सही पाये गये। संस्थान में निम्न प्रकार के अग्निशमन यंत्र लगाये गये हैं-

1. ABC - 6 के0जी0 का 15 अद्द
2. CO₂ - 4.5 के0जी0 का 18 अद्द
3. Water CO₂ - 50 लीटर का 12 अद्द
4. बालू बाल्टी सेट 04 अद्द


अतः एक वर्ष (13.02.2018 से 12.02.2019 तक) के लिए प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा प्रबंधक से अवगत कराया जाता है कि वर्ष में दो बार उपरोक्त अग्निशमन यंत्रों का चलाने को अभ्यास संस्थान में कराते रहेंगे।

सलाह :- 1. IS:2190/1992 के अनुसार अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. एन.वी.सी. पार्ट-4 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक, रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में आने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।

4. AMC किसी रजिस्टर्ड फर्म को देना सुनिश्चित करेंगे।
निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जाँच प्रतिवेदन दिया जाता है।

नोट :- ओभर हेट वाटर टैंक 5000 लीटर, यार्ड हाईड्रैन्ट तथा भवन, होस्टल इत्यादि जगहों में साइनेज एवं इमरजेन्सी लाईट लगाना अतिआवश्यक है।

विश्वासभाजन


अग्निशम पदाधिकारी

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग

पत्रांक-वि०प्रा०(III)य¹-33/2012/

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी
सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक
एवं सभी निजी अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक, बिहार।

विषय:- संस्थानों में अग्नि-सुरक्षा यंत्र (Fire-Extinguisher) लगाने के संबंध में।

प्रसंग:- गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार के पत्रांक-9455, दिनांक-30.12.2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि गृह प्रसांगिक पत्र एवं A.I.C.T.E. के दिशा-निदेश के आलोक में सभी तकनीकी संस्थानों में अग्नि-सुरक्षा यंत्र (Fire-Extinguisher) लगाया जाना जरूरी है।

इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक-2885 दिनांक-10.12.2014 एवं 1741 दिनांक-18.07.2014 द्वारा पूर्व में भी राजकीय/निजी तकनीकी संस्थानों को उक्त संबंधित अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेश दिया जा चुका है।

अतः अपने संस्थानों में प्रसांगिक पत्र में दिए गए निदेश के आलोक में अपने संसाधन से बिहार विश्व
सशोधित नियमावली, 2005 में प्रावधानित नियमानुसार अग्नि-सुरक्षा यंत्र (Fire-Extinguisher) निर्धारित मानक के
अनुरूप लगाया जाना सुनिश्चित की जाय।

अनु०:- यथावर्णित।

विश्वासभाजन

हो।

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-वि०प्रा०(III)य¹-33/2012/

2212 पटना, दिनांक- 24-8-016

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग, बिहार, पटना को E-Mail हेतु प्रेषित।

23/8/16

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सुनील कुमार

26-08-2016

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

नवीन कुमार,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा
बिहार, पटना।

सभी प्रधान सचिव / सचिव /
सभी विभागाध्यक्ष।

गटना, दिनांक

विषय :- राज्य के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों में अग्नि-सुरक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित किये जाने के संबंध में निदेश।

महाशय,

राज्य में बड़ी संख्या में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हुआ है और सम्प्रति ऐसे निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि इन भवनों के निर्माण में अग्निकांड से सुरक्षा के जो नियम और निर्देश हैं, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। बहुमंजिली भवनों का नक्शा पारित करने एवं भवनों के निर्माण में अग्निकांडों से सुरक्षा के उपर्यों को कठोरता से नहीं लागू किया जा रहा है। ऐसा होने से अग्निकांड से उत्पन्न होने वाली आपदा से जीवन एवं सम्पत्ति की गम्भीर क्षति होने की संभावना रहती है। अग्निकांड सुरक्षा के निर्धारित उपाय भवनों में नहीं करने से नियमों की भी अवहेलना होती है।

2. कई दृष्टांत ऐसे भी आये हैं जहाँ बहुमंजिली भवन के नक्शे में अग्निकांड सुरक्षा के उपाय दर्शाये तो गये हैं, परन्तु वास्तविक निर्माण में उनकी अनदेखी कर दी गयी है। अग्निकांड सुरक्षा में जो नियम या निर्देश लागू हैं, उनका दृढ़ता से अनुपालन किया जाना चाहिए। इस संबंध से सभी स्तर के अधिकारियों का निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए।

(क) बहुमंजिली इमारतों में अग्निकांड से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों तथा भवन निर्माण से संबंधित भवन उपविधि में दिये गये प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किया जाय।

(ख) भवन निर्माण उपविधि में यह प्रावधान है कि भवनों की संरचना, उनका आयोजन एवं उनके निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (NBC) के खण्ड-IV में विहित अग्निकांड सुरक्षा के प्रावधानों को निश्चित अनुपालन किया जाय।

(ग) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण उपविधि में अग्निकांड सुरक्षा से संबंधित जितने प्रावधान हैं उन प्रावधान का भी अक्षरशः अनुपालन किया जाय। भवन निर्माण उपविधि में यह प्रावधान है कि बहुमंजिली भवनों के निर्माण की अनुमति देने के पूर्व राज्य अग्निशामन सेवा के पदाधिकारी का मंतव्य/परामर्श निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय।

(48)

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक-वि० प्रा० (111) य¹-33/2012

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक, (वि०)
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,

सभी प्राइवेट अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान।

विषय-संस्थानों में अग्नि-सुरक्षा यंत्र (Fire extinguisher) लगाने के संबंध में।

प्रसंग-1. गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक-9455 दिनांक-30.12.2011

2. AICTE की निदेश की प्रति।

मागसय

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति सलग्न) के सदर्थ में कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-9455 दिनांक-30.12.2011 एवं तकनीकी संस्थानों में AICTE के दिशा निदेश के आलोक में अग्नि-सुरक्षा यंत्र (Fire extinguisher) लगाया जाना जरूरी है।

अतः अनुरोध है कि अपने संस्थानों में उक्त प्रसंगिक पत्र में दिए गए निदेश के आलोक में नियमानुसार अपने ससाधन से अग्नि-सुरक्षा यंत्र (Fire extinguisher) निर्धारित मानक के अनुरूप लगाया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

प्रतुलगतक-गथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त निदेशक, (वि०)

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आपांक- वि० प्रा० (111) य¹-33/2012

2865 /पटना, दिनांक- 10/12/2014

प्रतिलिपि-आईटीओ मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को E-mail हेतु सूचनाार्थ प्रेषित।

10.12.2014
संयुक्त निदेशक, (वि०)

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

10/12/14

मुद्रांक

10/12/2014

प्राचार्य का कार्यालय राजकीय पोलिटेकनिक लखीखराय / शैलपुरा

आज दिनांक 16-03-2018 को राजकीय पोलिटेकनिक लखीखराय एवं शैलपुरा में अभिनशामक पदाधिकारी अपने कर्मियों के साथ भाकर हमारे संस्थान के छात्र/छात्रों, शिक्षक एवं कर्मचारियों को इकट्ठा कर आग से सुरक्षा एवं बचाव हेतु मौक इल कर बताया गया, साथ ही सरकारी मोबाइल एवं बैटरी का भी प्रचार-प्रसार किया गया। इस मौक इल में हमारे सभी छात्र/छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्य हेतु हम अभिनशामक विभाग को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

K. K. S. S. S.
16/03/2018

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक
लखीखराय।

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक
लखीखराय

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक लखीसराय – 811311

पत्रांक – 592

दिनांक – 06/02/2018

प्रेषक

प्रभारी प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

सेवा में,

श्री मान् अग्नि संरक्षा अधिकारी
लोदीपुर, पटना – 800001 (बिहार)

विषय: – मेरे संस्थान में लगे अग्निशामक यंत्रों का जाँचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने के संबंध में ।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि हमारे संस्थान में अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं । आपसे अनुरोध है कि AICTE New Delhi (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली) के निदेशानुसार बिहार के सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जमा करना अनिवार्य है । संस्थान में लेने अग्निशामक यंत्रों कि जाँचोपरान्त N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने की कृपा की जाए । साथ ही हमारे संस्थान में कितने और किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र लगाने की आवश्यकता होगी इस संदर्भ में हमें उचित मार्ग दर्शन देने की कृपा की जाए ताकि N.O.C (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जल्द से जल्द हमलोगों का प्राप्त हो सके ।

विश्वासभाजन

CK Shekhar
06/02/2018

प्रभारी प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय

ज्ञापांक 28/2/पटना-2018

कार्यालय राज्य अग्निशामालय पदाधिकारी, पटना।

सेवा में,

दिनांक : 10/2/18

प्राचार्य

राजकीय पोलटेकनीक लक्खीसराय-811311

प्रसंग : आपका पत्र संख्या-592 दिनांक-06.02.2018

विषय : अग्निशमन यंत्रों का जाँच कर निरीक्षण प्रतिवेदन देने के संबंध में।

प्रसंगाधीन पत्र एवं विषय के आलोक में कहना है कि प्राचार्य, राजकीय पोलटेकनीक लक्खीसराय में स्थानीय अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा संस्थान में लगे अग्निशमन यंत्रों की जाँच की जो निरीक्षण के दौरान सही पाये गये। संस्थान में निम्न प्रकार के अग्निशमन यंत्र लगाये गये हैं-

1. ABC - 6 कं0जी0 का 15 अद्द
2. CO₂ - 4.5 कं0जी0 का 18 अद्द
3. Water CO₂ - 50 लीटर का 12 अद्द
4. बालू बाल्टी सेट 04 अद्द

अतः एक वर्ष (13.02.2018 से 12.01.2019 तक) के लिए प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा प्रबंधक से अवगत कराया जाता है कि वर्ष में दो बार उपरोक्त अग्निशमन यंत्रों का चलाने का अभ्यास संस्थान में कराते रहेंगे।

सलाह :- 1. IS:21190/1992 के अनुसार अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. एन.बी.सी. पार्ट-4 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक, रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में आने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।

4. AMC किसी रजिस्टर्ड फर्म को देना सुनिश्चित करेंगे।
निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जाँच प्रतिवेदन दिया जाता है।

नोट :- ओभर हेट वाटर टैंक 5000 लीटर, यार्ड हाईड्रैन्ट तथा भवन, होस्टल इत्यादि जगहों में साइनेज एवं इमरजेन्सी लाईट लगाना अतिआवश्यक है।

Self attested

15/02/2018

विश्वासभाजन

अग्निशाम पदाधिकारी



PRINCIPAL
GOVERNMENT POLYTECHNIC
LAKHISARAI

ज्ञापक 2812/पटना-2018
कार्यालय राज्य अग्निशामालय पदाधिकारी, पटना।

सेवा में,

दिनांक : 10/2/18

प्राचार्य

राजकीय पोलटेकनीक लक्खीसराय-811311

प्रसंग : आपका पत्र संख्या-592 दिनांक-06.02.2018

विषय : अग्निशमन यंत्रों का जाँच कर निरीक्षण प्रतिवेदन देने के संबंध में।

प्रसंगाधीन पत्र एवं विषय के आलोक में कहना है कि प्राचार्य, राजकीय पोलटेकनीक लक्खीसराय में स्थानीय अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा संस्थान में लगे अग्निशमन यंत्रों की जाँच की जो निरीक्षण के दौरान सही पाये गये। संस्थान में निम्न प्रकार के अग्निशमन यंत्र लगाये गये हैं-


1. ABC - 6 कें0जी0 का 15 अद्द
2. CO₂ - 4.5 कें0जी0 का 18 अद्द
3. Water CO₂ - 50 लीटर का 12 अद्द
4. बालू वाल्टी सेट 04 अद्द

अतः एक वर्ष (13.02.2018 से 12.01.2019 तक) के लिए प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है तथा प्रबंधक से अवगत कराया जाता है कि वर्ष में दो बार उपरोक्त अग्निशमन यंत्रों का चलाने को अभ्यास संस्थान में कराते रहेंगे।

सलाह :- 1. IS:21190/1992 के अनुसार अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. एन.बी.सी. पार्ट-4 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक, रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में आने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।

4. AMC किसी रजिस्टर्ड फर्म को देना सुनिश्चित करेंगे।
निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जाँच प्रतिवेदन दिया जाता है।

नोट :- ओभर हेट वाटर टैंक 5000 लीटर, यार्ड हाईड्रैन्ट तथा भवन, होस्टल इत्यादि जगहों में साइनेज एवं इमरजेन्सी लाईट लगाना अतिआवश्यक है।

विश्वासभाजन

अग्निशाम पदाधिकारी

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

28

पत्रांक-वि० प्रा० (।।।) य'-33/2012

1741 / पटना, दिनांक- 18-7-2014

प्रेषक,

डा० अमिताभ घोष,

निदेशक

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य

सभी अभियंत्रण महाविद्यालय,

सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक

विषय-विभागान्तर्गत संस्थानों में अग्नि-सुरक्षा यंत्र (Fire Extinguisher) संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग-विभागीय पत्रांक-2087 दिनांक-11.09.2012 एवं उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक-1740 दिनांक-27.05.2014

महाराज,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग (छाया प्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि विभागान्तर्गत संस्थानों में अग्नि-सुरक्षा के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य अग्निशमन पदाधिकारी से जॉचोपरान्त अग्नि सुरक्षा यंत्र लगाये जाने संबंधी नियमानुकूल प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है। इसमें D.G.S & D. के दर पर उपलब्ध सामग्रियों को भी प्राथमिकता दिया जाना है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित कार्य संबंधी प्रतिवेदन राज्य अग्निशमन पदाधिकारी से जॉचोपरान्त उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोपरि।

विश्वासभाजन

17-07-2014

निदेशक,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

17/7/14

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

प्रेषक:- शैलेश ठाकुर,
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
निदेशक कृषि विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग,
निदेशक प्रथमिकी, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा,

पटना, दिनांक 27 मई, 2014

अग्नि सुरक्षा यंत्र (Fire Extinguisher) तथा Life Saver/ Life Guard Fire Extinguisher के क्रय में राज्य में निबंधित ईकाइयों को प्राथमिकता देने के संबंध में मे० लाइफ सेवर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, पटना के आवेदन पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मे० लाइफ सेवर फायर इक्विपमेंट्स, पटना के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र की छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है, जो स्वतः स्पष्ट है।

कृपया आवेदक के मामले पर नियमानुकूल कार्रवाई अपने स्तर से करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन,

Shailash Khadim
उद्योग निदेशक, 23-5-14
बिहार, पटना।

ज्ञापक सं० सं० 02/उ०नि०/क्रय अधि०-23-02/2014

1740

पटना/दिनांक 27.5.14

प्रतिलिपि:- मे० लाइफ सेवर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, 26 बी, जगत अमरावती अपार्टमेंट, ऑफिसर्स प्लैट के पीछे, बेली रोड, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Shailash Khadim
उद्योग निदेशक, 23-5-14
बिहार, पटना।

3717
17/6/14



Life Saver Fire Safety Equipments

94309 20400

FIRE PROTECTION EQUIPMENTS (Only govt. Approved Company)

80/81, Maurya Lok Complex, New Dak Bunglow Road, Patna-800 001

Ref. L.S. 51

Date: 22/6/2014

17/12/14
2-2/14

सेवा में,

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषय : Cease Fire - Fire Extinguisher तथा Life Saver/Life Guard
Fire Extinguisher अग्नि सुरक्षा यन्त्र बिहार स्थित बिहार सरकार
के कार्यालयों, संस्थानों, स्कूलों में लगाने के संबंध में।

महाशय,

बिहार सरकार के कार्यालय/संस्थानों तथा शिक्षण संस्थानों में आपके
निर्देशानुसार तथा N.B.C.-IV के अनुसार सरकारी, गैर-सरकारी भवनों तथा
कार्यालय, शिक्षण संस्थानों में अग्नि सुरक्षा यन्त्र लगाना अनिवार्य है। इन
सरकारी कार्यालय/संस्थानों द्वारा सीज फायर कम्पनी द्वारा निर्मित को अधिक
महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह फर्म विदेशी नाम का उपयोग करती है। यह
फर्म after sale service में विश्वास नहीं रखती। गारन्टी उपरान्त पुराना
अग्निशामक यन्त्र लेकर नया देती है और पुराने उपकरणों के 20 प्रतिशत ही
राशि कम करती है। इससे इन संस्थानों को अधिक राशि देनी पड़ती है। यह
फर्म बिहार के बाहर की है, और विदेशी नाम का उपयोग करती है। इसमें गैस,
पाउडर हमारे दर से 40 प्रतिशत अधिक दर लेती है, जबकि गैस और पाउडर
बनाने के फार्मूला पूरी दुनिया में एक ही है।

हमारी फर्म बिहार स्थित पटना में उक्त अग्नि सुरक्षा यन्त्र का
ऐसेम्बलिंग M.S.M.E. से निबन्धन कराकर करती है, तथा हर उपकरण की
गारन्टी उपरान्त मात्र 15 प्रतिशत दर पर दुबारा रिफिलिंग करती है तथा मात्र
40 प्रतिशत राशि लेकर Buy Back करते हैं। हमारा दाम सीज फायर से 30
प्रतिशत कम है, कहीं-कहीं इससे भी अधिक। नीचे दिये चार्ट को अगर देखा
जाय तो हमारे द्वारा निर्मित अग्नि सुरक्षा यन्त्र और सीज फायर द्वारा निर्मित

लगातार... पेज 2

Regd. Office : 26 B, Jagat Amrawati Apartment, Behind Officer's Flat, Mahesh Nagar, Bailey Road, Patna-800 001

125
35

अग्नि सुरक्षा यन्त्र एक समान है, और दोनों फर्मों को आई.एस.आई. मार्क प्राप्त है।

S.No.	Cease Fire	Life Saver & Life Guard	I.S.I. Mark	विवरणी
01.	CO ₂	CO ₂	2,3,4.5 Kg. I.S.I. 5683 6.5,9,22.5 Kg. I.S.I. 2878	दोनों का एक ही मार्क है और CO ₂ बनाने का एक ही फार्मूला है। गैस एक समान है वजन एक है, पर 40% से ज्यादा इसके अतिरिक्त 10% फिटिंग चार्ज अलग से।
	Rates	Rates	Difference	
	2 Kg. - 8520	6500	2020.00	Cease Fire गारन्टी उपरान्त सर्विस की सुविधा नहीं।
	4.5 Kg. - 12600	7500	5100.00	
	6.5 Kg. - 17010	10500	6510.00	सिर्फ Buy Back में 20% दाम कम किया जाता है।
	22.5 Kg. - 47610	28500	19110.00	
02.	ABC Powder 15683	ABC Powder 15683	Difference	पाउडर तथा धगेज एक समान दर 10 से 40 प्रतिशत अधिक।
	2 Kg. - 4750	4250	500.00	20% कमकर नया उपकरण देना है।
	4 Kg. - 6756	5550	1206.00	
	6 Kg. - 7830	6200	1630.00	10% फिटिंग चार्ज अलग से।
	9 Kg. - 9780	7500	2280.00	
	25 Kg. - 34020	27500	6500.00	
	50 Kg. - 57840	47500	10340.00	
	75 Kg. - 74850	59500	15340.00	
03.	Clean Agent	Clean Agent	Difference	गैस बनाने का फार्मूला एक ही है। यह गैस विदेश से खरीदी जाती है, बाकि सभी शर्तें एक समान है।
	2 Kg. - 17010	14500	2510.00	
	4 Kg. - 29910	24500	5410.00	
	6 Kg. - 41820	35500	6320.00	
	9 Kg. - 51030	45500	5530.00	
04.	Water CO₂	Water CO₂		
	9 Lt. - 5430	4400	1030.00	
	50 Lt. - 30600	22500	8100.00	

इस तरह विदेशी फर्म का नाम उपयोग कर भारत की जनता से पैसा लुटा जाता है, और बाहर की कम्पनी को उसके नाम की रॉयल्टी दी जाती है। विदित हो कि गैस, पाउडर, उपकरण भारत में निर्मित कर उनका उपयोग किया जाता है, जबकि हम बिहार में ही इसका ऐसोम्बलिंग करते हैं और कम दाम पर अच्छी सर्विस देते हैं, फिर भी सरकारी कार्यालय सीज फायर को मान्यता देती हैं, जो बिहार स्थित लघु-उद्योगों के लिए न्यायसंगत नहीं है, और इनके द्वारा

व्यापक भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। सभी विभागों/कार्यालयों/शिक्षण संस्थानों तथा अन्य सरकारी संस्थानों की उपयोगिता को देखा जाय तो साल में करोड़ों रुपये का सरकार को नुकसान होता है।

कृपया इसकी उपयोगिता और दर में असमानता देखते हुए सरकारी कार्यालय/संस्थान को, बिहार में निर्मित अग्नि सुरक्षा यन्त्रों का ही उपयोग करने का आदेश देना चाहेंगे। हमारे द्वारा भविष्य में विस्तृत पैमाने पर अग्नि सुरक्षा यन्त्रों का निर्माण करने की योजना है, जिससे कि राज्य के अन्य जिलों में भी शाखा कार्यालय खोलकर बेरोजगार नौजवानों को अपनी फर्म में नौकरी देकर कुछ बेरोजगारी खत्म किया जा सके। यह बिहार का इकलौता प्रोजेक्ट है, और इसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। क्वालिटी के यन्त्र बनाकर अन्य राज्यों में अपने बिहार में निर्मित अग्नि सुरक्षा यन्त्र लगाकर बिहार के नाम को ऊँचा किया जा सके।

धन्यवाद!



लाइफ सेवर फायर सेफ्टी इक्विपमेन्ट

PART-II

22

1. Ms. LIFE SAVER FIRE SFTY EQUIPMENT
 HAS FILLED MEMORANDUM FOR A (MANUFACTURING/SERVICE) ENTERPRISE AT THE ADDRESS
86/B MAURYA LOK COMPLEX, PATNA-1
 Pin 800001 FOR THE ITEM/ITEMS INDICATED BELOW AS PER
 THE FACTS STATED IN FORM NO 5084 AND ALLOCATED ENTREPRENEURS
 MEMORANDUM NO. AS BELOW.

2. DETAILS OF ITEM/ITEMS TO BE MANUFACTURED/SERVICE TO BE PROVIDED.

Sl No.	Items of Manufacture/Type of Service to be rendered	Capacity in case of Manufacture	Initial date of production / commencement of Service
1.	FIRE EXTINGUISHER	40.00 Lakh	25/04/2013
2.	REFILLING/ASSEMBLING		
3.	SERVICING (MANUALLY)		

(And Additional sheet if required)

3. DETAILS OF PLANT AND MACHINERY AS PER DATE WISE INVESTMENT

Sl No.	Investment in Plant and Machinery/Equipments	Date of Investment
1.	0.50 Lakh	04/2013
2.		

4. NOTE: THE ISSUE OF THIS ACKNOWLEDGEMENT DOES NOT BESTOW ANY LEGAL RIGHT THE ENTERPRISES IS REQUIRED TO SEEK REQUISITE CLEARANCE/LICENCE/PERMIT REQUIRED UNDER STATUTORY OBLIGATION STIPULATED UNDER THE LAWS OF CENTRAL GOVERNMENT / STATE GOVERNMENT / UT ADMINISTRATION / COURT ORDERS.

5. DATE OF CHANGE OF CATEGORY

FROM MICRO/SMALL TO SMALL/MEDIUM OR VICE VERSA.

DDMMYYYY

6. DATE OF ISSUE

DDMMYYYY

16/08/2013

7. NATURE OF ACTIVITY

(Manufacturing-1, Services-2)

1

8. CATEGORY OF ENTERPRISE

(Micro-1, Small-2, Medium-3)

1

9. Entrepreneurs Memorandum Number 100281105027

PART-II

[First two boxes are for State/UT code, Next three boxes are for District code, sixth and seventh boxes are for category of enterprises (Sixth box for indicating manufacturing or service and seventh box for indicating micro or small or medium) and last five boxes are for EM number]

Date: 16/8/2013

Place: PATNA



महानगरपालिका
 जिला/उद्योग केंद्र, पटना
 16/8/13

Challan / Invoice / OCA Ref.		HHPE-202607-063258		Call receipt date	
Customer's name & address:		Principal Movement Polytechnic College North, Vidhyapeeth		14/7/2026 Call attended on 14/7/2026 Call closed on	
Email ID:		Chauhan Lakhisooj 8/1311			
Model / Rating	Serial No.:	Battery Type	Quantity		
HS11-10	07250441004	100AH 12	20005		
Site Conditions		Batch no.			
Air conditioned	YES	Cleanliness	YES		
Proper ventilation	NO	Space requirement	NO		
Transit damage	NO	Equipment inspection	NO		
Configuration					
Control of Installation		Bypass			
Common items	HSB	Cable rating	16 m		
		MCB/MCBS rating-A	C-63		
All connections properly tightened	loose	Load (total)	254		
Phase order / polarity	single	Cable rating			
Cable rating	16 m	MCB/MCBS rating-A			
MCB / MCBS rating	C-63	Computer interface/option			
Power On					
Input voltage	R.N= 230	Y.N= V	B.N= V	N.E= 5 V	For single phase Y&B n.a.
Alternative source (generator)	Yes	No	Make & rating		
4 Pole(3Q) 2pole(1Q) changeover between utility power & alternative source power	Yes	No			
Alternative source voltage	R.N= V	Y.N= V	B.N= V	N.E= V	For single phase Y&B n.a.
System test					
Front panel display & switches			Controlled switch off / on		
Computer interface			UPS alarms		
Line failure					
Operator training					
Operating procedure			Start and stop procedures		
Site Electrical Wiring and Protection Details					
Overload current	Note - Inverter Card Barcode.				
High voltage	A30052306425 F09500054				
List of load connected	PFC Card Barcode - A300522056125D2250081				
Note:- Check the UPS Card found that the PFC Card with Inverter Card faulty and UPS is the Dead. 10kVA combo Inverter card with PFC card Required.					
Responsible for operation and maintenance		Responsible for operation and maintenance			
Name :	Rajendra Kumar	Name :	Bibhash Kumar		
Designation :		Designation :	Instructor		
Telephone :	7804757734	Telephone :	9155395259		
Service engineer's sign:		Customer's sign:	B Kumar		
Date :	Raj	Date :	14-07-26		
Time :		Time :			
		Service/Branch head:			
		Date :			
		Time :			

Hitachi Hi-Rel Power Electronics Pvt. Ltd.

B - 14/1 & 171, GIDC Electronics Zone, Sector - 25, Gandhinagar - 382 028, Gujarat, India.

Call Logging No.: 1800 419 0998, Tel: +91-79-6170 0500, +91-79-2328 7180/81.

Email: helpdesk2_itpower@hitachi-hirel.com, helpdesk1_itpower@hitachi-hirel.com

FF-CSD-07



MD- 0240

81, Sector-1, HSIIDC, IGC, SAHA (Ambala)- 133104 (Haryana)

Ph. : 0171-2822676, Mob. : 9215880005

E-mail : info@marsedpal.com

Website : www.marsedpal.com, www.marslabequipment.com

Demonstration/Installation / Servicing Report

Date : 18/Dec/23
Institution : Govt Poly Lohianesshi
Department : Civil
Concerned Person :
Phone No. :

[illegible]

REMARKS

All the above components are physically present in food.

However, certain deficiencies are found

Q1. ⑤ — plunger in left hand vertical

81	1	Height is found by	the set	value of	temp.
82	2	Height is found by	the set	value of	temp.

sl. (iv) Graduated zone of capacity provided is required.

(*) Special Remarks:- All the above experiments need to be demonstrated in a proper way

Material Technically Checked and Inspected under Invoice No. _____ dated _____ on dated _____ in
presence of _____
Demo By : _____ Checked By : _____

Checked By

(Signature with institution Seal)

81, Sector-1, HSIIDC, IGC, SAHA (Ambala)- 133104 (Haryana)

Ph. : 0171-2822676, Mob. : 9215880005

E-mail : info@marsedpal.com

Website : www.marsedpal.com, www.marslabequipment.com

MD- 0239

Demonstration/Installation / Servicing Report

Date : 18/Dec/23
Institution : Govt Polytechnic Lohithasa
Department : Civil Engg
Concerned Person :
Phone No. :

[illegible]

REMARKS

REMARKS All the above items are physically verified and found O.K.
However certain deficiencies are found: they are (1) Height of Hammer in crushing value apparatus is 600 mm. but supplied hammer is not of given specification.
(2) Demonstration of Compaction factor is explained



Material Technically Checked and Inspected under Invoice No. _____ dated _____ on dated _____ in
presence of _____
Demo By : _____ Checked By : _____

(Signature with institution Seal)

MARS EdPAL INSTRUMENTS (P) LTD.



MD- 0245

81, Sector-1, HSIIDC, IGC, SAHA (Ambala)- 133104 (Haryana)

Ph. : 0171-2822676, Mob. : 9215880005

E-mail : info@marsedpal.com

Website : www.marsedpal.com, www.marslabequipment.com

Demonstration/Installation / Servicing Report

Date : 20-12-2023
 Institution : Govt. Polytechnic College Lakhna
 Department : Phy. Lab
 Concerned Person : Dr. Pankaj K. Bhatia, Lecturer (Physics)
 Phone No. : 805112264

S No.	Qty.	Name of Item	Model No.	Excellent	Good	Satisfactory	Rejected
1	2	Ultrasonic interferometer App.	M1411				
2	3	Electronic Vibrator					
3	3	Full Set up					
4	2	Battery eliminator					
5	1	Numerical Apparatus					
6	3	Phase shift circuit					
7	3	For change coil 12, 36					
8	3	Self-circuit Search					
9	3	Coeff. of variation App.					
10	3	Fullingon App.					
11	3	Binocular microscope	M1411				
		Apparatus					

REMARKS

All items are verified & checked and found satisfactory.

Note: Sl. No-04 - Some accessories are missing.

- 1) Objective
- 1) Multimeter
- 1) detector



Material Technically Checked and Inspected under Invoice No. _____ dated _____ on dated 20/12/2023 in

presence of

Demo By: Pankaj K. Bhatia

Checked By: P. K. Bhatia

(Signature with institution Seal)

Scientific Equipments, Glasswares
& Laboratory Chemicals for all
branches of Science, Engineering,
Electronics & Medical Laboratories



Science House

AN ISO 9001-2008 CERTIFIED CO.

Banka Bazar, Motijheel, Muzaffarpur - 842001 (Bihar) India

Mob.: +91 9473423447, email: sciencehousemuz@yahoo.com, website : www.sciencehousemuz.com

DECLARATION

THIS PACKAGE ADDRESS TO GOVERNMENT POLYTECHNIC, LAKHISARAI

CONATINS DAMAGE SCIENTIFIC GOODS WHICH HAS NO COMMERCIAL VALUE.



PROFIX MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED				
IIT Patna -SPOKE Lab , GEM PO No: 511687727144413 Dated 29 Nov 2022				
SL NO	ITEM DESCRIPTION/ SPECIFICATIONS	Delivery Status	Installation Status	Remark/Qty
1	ALMIRAH Model:C/CSD200	Delivered	Installed	1 Nos
2	CHAIR FOR CUBICAL MODEL:- STUDENT WITH ARMS	Delivered	Installed	15 Nos
3	CHAIR FOR SMART CLASS ROOM MODEL:- GENIUS WD	Delivered	Installed	20 Nos
4	LINEAR WORK STATION MODEL: PERFORM	Delivered	Installed	5 Nos
5	TABLE FOR SMART CLASSROOM MODEL: VERSALINE	Delivered	Installed	1 No
6	CABIN FOR CONTROLLER AND HARDWARE WORK MODEL:- NEO	Delivered	Installed	1 No
7	CHAIR FOR TABLE FOR SMART CLASSROOM MODEL: ASTRO MB	Delivered	Installed	2 Nos
8	PEDESTAL FOR WORKSTATION MODEL: 2F-1D	Delivered	Installed	5 Nos
9	TABLE FOR EXPERIMENTAL WORK MODEL: PERFORM	Delivered	Installed	1 No
10	LAN NETWORKING	Delivered	Installed	5 Nods
11	WALL PAINTING	Delivered	Done	528.35 Sqft
12	ELECTRIC WIRING	Delivered	Installed	528.35 Sqft

Name of receiver :

Designation:

Place : Govt. Polytechnic , Lakhisarai

Seal & Sign:

PROFIX MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED				
IIT Patna -SPOKE Lab , GEM PO No: 511687727144413 Dated 29 Nov 2022				
SL NO	ITEM DESCRIPTION/ SPECIFICATIONS	Delivery Status	Installation Status	Remark/Qty
1	ALMIRAH Model:C/CSD200	Delivered	Installed	1 Nos
2	CHAIR FOR CUBICAL MODEL:- STUDENT WITH ARMS	Delivered	Installed	15 Nos
3	CHAIR FOR SMART CLASS ROOM MODEL:- GENIUS WD	Delivered	Installed	20 Nos
4	LINEAR WORK STATION MODEL: PERFORM	Delivered	Installed	5 Nos
5	TABLE FOR SMART CLASSROOM MODEL: VERSALINE	Delivered	Installed	1 No
6	CABIN FOR CONTROLLER AND HARDWARE WORK MODEL:- NEO	Delivered	Installed	1 No
7	CHAIR FOR TABLE FOR SMART CLASSROOM MODEL: ASTRO MB	Delivered	Installed	2 Nos
8	PEDESTAL FOR WORKSTATION MODEL: 2F-1D	Delivered	Installed	5 Nos
9	TABLE FOR EXPERIMENTAL WORK MODEL: PERFORM	Delivered	Installed	1 No
10	LAN NETWORKING	Delivered	Installed	5 Nods
11	WALL PAINTING	Delivered	Done	528.35 Sqft
12	ELECTRIC WIRING	Delivered	Installed	528.35 Sqft

Name of receiver :

Designation:

Place : Govt. Polytechnic , Lakhisarai

Seal & Sign:

DELIVERY NOTE

(ORIGINAL FOR CONSIGNEE)

Profix Management Solutions Pvt Ltd C-25, Sector-62, Steller IT Park Unit-10, 4th Floor, Noida 201301 Showroom : Tej Kumar Plaza 75 Hazratganj Lucknow 226001 GSTIN/UID : 09AAHCP3065E1ZF State Name : Uttar Pradesh, Code : 09 CIN : U93030UP2013PTC057652 E-Mail : sales@profixindia.in	Delivery Note No.	Dated
	PRO/DC/2223/39	17-Mar-23
Consignee (Ship to) Principal Govt. Polytechnic, Lakhisarai NORTH OF VIDEA PEEATH CHOWK Lakhisarai, Bihar 811311 GSTIN/UID : 10AAAAI2401A1Z0 State Name : Bihar, Code : 10	Reference No. & Date.	Other References
	PRO/DC/2223/39 dt. 16-Mar-23	
	Buyer's Order No.	Dated
	GEMC-511687727144413	29-Nov-22
	Dispatch Doc No.	
Buyer (Bill to) Indian Institute of Technology Patna Amhara, Administrative Building, Kanpa Road, Bihta, Patna, Bihar, 801103 GSTIN/UID : 10AAAAI2401A1Z0 State Name : Bihar, Code : 10	Dispatched through	Destination
	Bill of Lading/LR-RR No.	Motor Vehicle No.
		BR01GE2107
Terms of Delivery		
		Dr. Rajesh Kumar Ranjan 7974888700

Sl No.	Description of Goods	HSN/SAC	Quantity	Rate	per	Disc. %	Amount
1	Almirah Brand : FEATHERLITE Model: C/CSD200 UL	94033090	1 Nos				
2	CHAIR FOR CUBICAL Brand : FEATHERLITE Model: STUDENT WITH ARMS	94013900	15 Nos				
3	Chair For Smart Classroom Brand : FEATHERLITE Model: GENIUS WD	94017100	20 Nos				
4	Linear Workstations Brand : FEATHERLITE Model: PERFORM	94031090	5 Nos				
5	Table for Smart Classroom Brand : FEATHERLITE Model: VERSALINE	94031090	1 Nos				
6	Cabin for Controller and Hardware Work Brand : FEATHERLITE Model: NEO	94031090	1 Nos				
7	Chair For Table For Smart Classroom Brand : FEATHERLITE Model: ASTRO MB	94013900	2 Nos				
8	Pedestal for Workstation Brand : FEATHERLITE Model: PEDESTAL 2F-1D	94031090	5 Nos				
9	Table For Experimental Work Brand : FEATHERLITE Model: PERFORM	94031090	1 Nos				
	IGST Round Off						
	Total		51 Nos				

E. & O.E

HSN/SAC	Taxable Value
94033090	
94013900	
94017100	
94031090	
Total	

Tax Amount (in words) : NIL

Company's VAT TIN : 09250046215
 Company's CST No. : 09250046215
 Company's Service Tax No. : AAHCP3065SD001
 Company's PAN : AAHCP3065E

Recd. in Good Condition

for Profix Management Solutions Pvt Ltd

Soumitra
 Authorised Signatory

GSTIN:- 09ADKPA4026B1Z5

Roshni Computers & Mobile Communication

Block No. 24G Shop No. 106 Sanjay Place Agra

PH- 0562-30185103/403, 9258033332

INSTALLATION CERTIFICATE

Customer's name- C. P Address- Lakhisarai	Contract No:- 7766887821 INSTALLATION DATE & TIME- 17/3/23 Equipment- Antivirus and Computer Installation Done
Warranty ☒ Paid ☐ AMC ☐ Installation ☒	Labour Chargeable ☐ Non- Chargeable ☒
Serial No.: - IN13010840V , IN1301085B , IN1301084H IN1301084QJ , IN130108PD	
Delivered and installations have been successfully done	
Signature & Stamp  	Roshni Computers & Mobile Communication Address:- Block No. 42/2 Hari World Complex Sanjay Place Agra Mob:- 9258033377  Signature & Stamp

SRI RAM TRANSPORT AGENCY

GST Unique Id
10BYBPS6820E2ZS

Kadamkuan, Patna - 3
H.O. : Kadamkuan, Patna - 3

Ph. No. 8002653974 (H. O.)
9304992311 (PATNA)

ILTY NO. : PAT2-33593

DATED : 10/03/21

PAID

CONSIGNEE COPY

CONSIGNOR'S NAME & ADDRESS : AMIT BOOK DEPOT GST :

CONSIGNEE NAME & ADDRESS : TO PRINCIPALE GORVMENT POLYTECNIC GST :

FROM : TO : LKHSARAI(8863043170)

Particulars of Goods	No. of Pkt.	Weight(Kg)	Rate	Per	Amount
BOOK	20 CARTOON	0.00	40.00	CASES	800.00
Inv No. :	SURCHARGE				0.00
Inv Date :	HAMALI				75.00
Pvt. Mark :	FOV				0.00
Permit No. :	INSURANCE/DD Charge				0.00
	S.T.C.H.				25.00
	TOTAL				900.00
Value Rs. : 0.00	SERVICE TAX				0.00
	E.CESS				0.00
Remarks : C.C. ATTACH	G. TOTAL				900.00

N.B. : We have read the terms & conditions stipulated over leaf and hereby declared that the particulars furnished are correct.

AT OWNER RISK

For, SRI RAM TRANSPORT AGENCY

Booking Officers

6714

Ph. : 033-22256660, 22256661

Demonstration/Installation Report

Date : 14/04/21
Institution : Govt. Poly. Lakhisarai (Bihar)
Department : Mechanical
Concern Person : Mr. Sanjeev Kumar Ti
Phone No. : 9671105322

[illegible]

REMARKS

Demonstration is complete and find Machine

Material Technically Checked and Inspected under Invoice No. _____ dated _____ on dated 17/04/21 in presence of _____

Demo By: Katul

Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai

Checked By: AS/19/04/12
(Signature with Institution Seal)

AMIT BOOK DEPOT

— explore the world of books —

Tulsi Apartment, First Floor, Govind Mitra Road, Patna - 800 004, Bihar

+91 612 2300557, Telefax : +91 612 2300819, 9386835571, e-mail : info@amitbooks.com



Sri Ram Transport

12/3/21

To,

Principal
Government Polytechnic
Lakhisarai

Bundle (23) Twenty Three

Freight - Paid

CC Attached

Printed Text Book

No Taxes Applicable

From :

Amit

Patna

9234766001

amit
BOOK DEPOT

B.O. : Opp. Patna College
Near SBI ATM, Ashok Rajpath
Patna - 800 004, Bihar
+91 612 2372601

www.amitbooks.com

B.O. : Plot No. 830, Lane no. 5,
Mundasahi, Jayadev Vihar,
Bhubaneswar - 751 013, Odisha
+91 9861140395, +91 9238323349

6712

Regd. Office : 3575, Timber Market, AMBALA CANTT. 133 001

Tel.: 91-171-2643040, 2634674 Fax: 91-171-2601090

Website: www.marsedpal.com E-mail: info@marsedpal.com

Branch Office : 31, Ganesh Chandra Avenue, 4th Floor, Kolkatta - 700013

Ph. : 033-22256660, 22256661

Demonstration/Installation Report

Date _____

Institution

Department

Concern Person

Phone No.

[illegible]

REMARKS

Material Technically Checked and Inspected under Invoice No. _____ dated _____ on dated _____ in presence of _____

Demo By:

MUBIN KHAN

+ RAHUL Kumar

Checked By:

(Signature with Institution Seal)

Jai Dadi ki

Naya Bazar, Near post office

Lakhisarai-811311

Phone :- 06346-232204, 9934770675

E-mail :- furniturehouse1kr@gmail.com

Auth Dealer :- Godrej Interio Furniture

Delivery Challan

459

Sl. No.

Date- 31/3/21

Destination- Lafchisaurai

Govt Polytechnic, Lakhisarai

Sr. No.	Description	Qty.	Remarks
1.	Woolsey T-8	4 p	
	Total		

Received the above mentioned items in good conditions as per the details given in challan

Aeriffied By :-

For - Furniture House

10-10-2021

Customer signature (with stamp)

Driver's Signature :-

Auth. Signature

18/5/2024



Sanction of the competent authority is hereby conveyed for incurring an expenditure of amount as under towards the cost of Purchase order/Contract placed on the Seller for Supply of Goods/Services as per the contract for making payment to the Seller subject to deduction of TDS as applicable:

Organisation Details	Buyer Details
Type: State Government	Name: Rajesh Kumar
Ministry:	Designation: LECTURER
Department: Science & Technology Department Bihar	Email ID: rajesh.1989@gov.in
Organisation Name: Science and Technology Department	GSTIN: 10SHLG01236E1DT
Office Name: Government Polytechnic Lakhisarai	Address: Government Polytechnic Lakhisarai, North of Vidyapeeth Chowk, Lakhisarai, Bihar - 811311
	BIHAR - 811311

Financial Approval Detail

Designation of official providing Administration approval:	PRINCIPAL
IFD Concurrence / Competent Authority (HOD / Head of Office) Approval Required?	NO
Budget availability	YES
Designation of official providing Financial approval:	PRINCIPAL

Seller Details

Company Name:	FURNITURE HOUSE
Email ID:	furniturehousebkr@gmail.com
Address:	FURNITURE HOUSE LAKHISARAI BIHAR - 811311

Product Details

#	Item Description	Model	Ordered Quantity	Unit	Price per Unit inclusive of all Duties and Taxes (in INR)	Total Price (inclusive of all Duties and Taxes (in INR))
1	Executive Computer Table	GODREJ INTERIO COMPANION C10	80	pieces	3827.0	306160.0
2	Steel Tables	GODREJ INTERIO T - 111 TABLE	10	pieces	10645.0	106450.0
3	Sofas	GODREJ INTERIO PISA - 2 SEATER SOFA	1	pieces	25867.0	25867.0
4	Sofas	GODREJ INTERIO PISA - 3 SEATER SOFA	1	pieces	31666.0	31666.0
5	Chairs-Office- IS 3499	GODREJ INTERIO BRAVO VISITOR CHAIR	20	pieces	5867.0	117340.0
6	medical stools or chairs	GODREJ INTERIO STOOL ST2	80	pieces	1291.0	103280.0
7	Steel Tables	GODREJ INTERIO T - 8 TABLE	10	pieces	12651.0	126510.0
Total Order Value (in INR)						817273.0

Consignee Details

S.No	Consignee	Item	Lot No.	Quantity	Delivery Start After	Delivery To Be Completed By
1	Suraj Kumar suraj.1992@gov.in Government Polytechnic Lakhisarai, North of Vidyapeeth Chowk, Lakhisarai, Bihar - 811311 LAKHISARAI BIHAR - 811311	Steel Tables	-	10	11-Mar-2021	25-Apr-2021
		Sofas	-	1	11-Mar-2021	25-Apr-2021
		Sofas	-	1	11-Mar-2021	25-Apr-2021
		Chairs-Office- IS 3499	-	20	11-Mar-2021	25-Apr-2021
		medical stools or chairs	-	80	11-Mar-2021	26-Mar-2021
		Steel Tables	-	10	11-Mar-2021	25-Apr-2021
		Executive Computer Table	-	80	11-Mar-2021	25-Apr-2021

Terms & Conditions

- 1. This issues under the power delegated to Ministries/Department of the Government of India vide Annexure to schedule V of the Delegation of Financial Power Rules, 1978 as amended from time to time.

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.

**Office of the Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai**

Letter No.- **315**

Date:- **22.04.2026**

From ,

Principal
Govt. Polytechnic Lakhisarai

To,

Er. Shankar Prasad Singh
Ward no – 05, Mohalla – English
(North Side of block)
P.O + P.S + Distt – Lakhisarai - 811311
Contact No. +91 9973408774

Subject - Supply and Installation of Fire Hydrant System in the campus of Govt. Polytechnic ,
Lakhisarai.

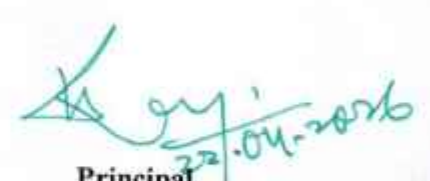
Sir,

Please refer to your quotation on – 01 dated- 20.04.2026 and installation as mentioned below as per government estimated approved rates within 10 days from the date of order.

1. This is being Govt. Office, entitled to pay taxes (Central and State) at the applicable rates, necessary declaration will be issued along with the payment, all kind of applicable taxes has to be clearly mentioned in the invoice.
2. The Fire Hydrant System must be installed as per prescribed specification, size, quality and brand and also as per requirement and quotation. It also must contain any other accessories and related item to run the specified items. If any deviation will be found, the supply order must be cancelled and no any compensation will be paid to the supplier.
3. The article must be brand new of same model and make as mentioned in order/quotation.
4. You will have to kindly install, demonstrate the functioning of item in the office of the undersigned at your cost.
5. Payment will be made after successful demonstration, commissioning, Foundation, installation of the item.
6. If any deviation will be found in the specification of the item, the supply order will be cancelled and no compensation will be paid.
7. The price of the item will be inclusive of all taxes, demonstration and commissioning or installation expenses and FDR.
8. In invoice BST/CST/TOT/GST should be mentioned separately.
9. The item should be of standard and good quality.
10. Invoice should be in two original copies.

Enclosure :-

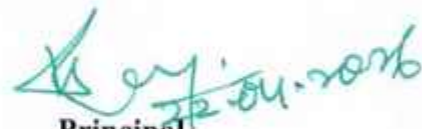
1. List of item should be supply.


Principal
Govt. Polytechnic Lakhisarai

Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai

List of Items

S.NO	Nomenclature as per specification of items	QTY	Unit of Measure	Total cost inclusive of all taxes
01	Fire Hydrant System	01	as quoted	350004.52
(Three Lakh Fifty Thousand Four Rupees and Fifty Two Paisa Only)				



Principal

Govt. Polytechnic Lakhisarai

Principal

Govt. Polytechnic, Lakhisarai

Er. Shankar Prasad singh

B TECH. (CIVIL)

Office Cum residence
Ward No:- 05.Mohalla-english
(North Side of block)

P.O.+P.S.+ Distt.- Lakhisarai-811311
+91 9973408774

Govt. Contractor and order supplier

Ref.: 01

Date: 20.04.2026

FIRE HYDRANT QUOTATION

TO,

Rajkiya Polytechnic Collage
Lakhisarai

Subject: Quotation of Fire Hydrant System

S/N MATERIALS NAME

1. a MS Pipe 100 mm B Class Make:- TATA

b MS Pipe 80 mm B Class Make:- TATA

Providing & Fixing Commissioning Testing of Fire Hydrants with 63 mm Dia Soutlets And With Instantaneous Type Pipe Threaded Make Coupling For Connection To Hose

2 Conforming To 1.5. 5290 Inlets Flanged, Mounted On A80 mm Dia Stand Post with companion flanges. Compressed Asbestos gasket, bolts, nuts and washers complete. GM-SS.

Providing & Fixing commissioning Testing of RRL. Hose Pipe 63 mm Dai 15 mtr long rubberized fabric lined hose including 3 male and female instantaneous type coupling approved by fire Authority. Machine wound with Gi wire complete in all respects hose. GM-SS

4 Providing & Fixing Commissioning Testing Standard Short size Branch pipe With hand Operated Gunmetal 20 mm nominal Bore Outlet With Standard Instantaneous Type 63 mm Dia Coupling As Aer. Material gun metal. performance Hydraulic Test: 21 Kgf/cm².

5 Providing & Fixing Commissioning Testing Of Fire hose Cabinet Single Pallet Door. Fabricated Form 20 Gauges M.S Sheet (With Glass) With Looking And Break Glass Recess For Key. Door Shall Be Suitable For Opening. Duly Painted With Signage Complete In All Respects

MTR	MTR/PCS	PER PCS RATE	AMOUNT
24	MTR	1850	44400
12	MTR	1450	17400
3	Pcs	6850	20550
3	Pcs	7000	21000
3	Pcs	2850	8550
2	Pcs	3150	9450


Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai



Providing & Fixing Commissioning Testing Of First Aid Fire Hose Reel (With wall Mounting Swinging-Type Drum Complying to IS: 884), Fitted With Thermo Plastic Synthetic Reinforced material conforming to IS: 884 20 mm bore, with standard size brass outlet and Shut Off Valve, Brackets, Complete In All Respects.

6

Providing & Fixing Commissioning Testing of Fire Brigade Connection (Two way)
Size : 63 mm dia

7

Material : Gun Metal & Cast Iron Body.
Performance: Hydraulic Test : 21Kgf/cm².

Providing & Fixing of Ball Valve 25 mm dia
Material Brass
Exterior Finish Brass
Inlet Connection Type Flange
Outlet Connection Type Flange
Item Weight -280 g

8

Providing & Fixing Commissioning Testing of Butterfly Valve (Double Flanged) with C.I. Body & Disc stainless steel / carbon steel. Shaft hand lever operated PN: 1.0 rating confirming to IS: 13095/BS 5155

a 100 mm dia

b 80 mm dia

10

Providing & Fixing Commissioning Testing of Non-Return Valve (Double flanged of CI body for PN 1.0 rating, conforming to IS: 5312 Complete in all respects.)

a 100 mm dia

11

Providing & Fixing Commissioning Testing of Air Release Valve 25 mm dia,

MTR	MTR/PCS	PER PCS RATE	AMOUNT
3	Pcs	9500	28500
1	Pcs	10500	10500
4	Pcs	1650	6600
2	Pcs	5000	10000
1	Pcs	4150	4150
1	Pcs	5500	5500
1	Pcs	2850	2850

Principal
Govt. Polytechnic, Jakhisarai

12 Providing & Fixing Commissioning Testing of Pressure Switch.

13 Providing & Fixing Commissioning Testing of Pressure Gauge.

Providing, Fixing, Testing & Commissioning of Main Fire Pump
Make - KIRLOSKAR/LUBI
RPM-2900

14 LPM : 380

Head - 30 MTR
HP - 5 HP

15 Providing & Fixing Commissioning Testing Electrical Auto Manual Main Fire Pump Panel

16 Providing & Fixing of Hydrant System Angle Support

17 Providing & Fixing of Rcc Core Cutting

MTR	MTR/PCS	PER PCS RATE	AMOUNT
1	Pcs	3650	3650
2	Pcs	2150	4300
1	Pcs	72500	72500
1	Pcs	18000	18000
5	Pcs	530	2650
4	Pcs	1516	6064

296614

18%

53390.52

350004.52

Terms and Conditions:

payment

60% as advance at the time of receiving P.O.

40% after installation of entire work

One year warranty against manufacturing defect.

Material Warranty

Rates are including transportation, labor & Installation charges.

Rates Details

Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai

[Signature]

MTR	MTR/PCS	PER PCS RATE	AMOUNT
-----	---------	-----------------	--------

VALIDITY

The offer is valid for a period of 30 days from the submission of this offer

Duration of Work Completion

Within 25 days to 30 day from the date of releasing of work order



SHANKAR PRASAD SINGH



Proprietor

AUTHORISED SIGNATURE

 **Principal**
Govt. Polytechnic, Lakhisarai

SSG FIRE SERVICE

KUMHRAR, PATNA -26, MON:- 9308050623 , GSTIN:- 10BVBPK2180C1ZE

Date - 11.4.26

TO,
Rajkiya Polytechnic Collage
Lakhisarai

Subject: Quotation of Fire Hydrant System

1. a MS Pipe 100 mm B Class Make:- TATA

b MS Pipe 80 mm B Class Make:- TATA

2 Fire Hydrants with 63 mm Dai

3 RRL Hose Pipe 63 mm Dai 15 mtr long

4 Branch pipe

5 Fire Hose Box Single Door

6 Fire Hose Reel

7 Fire Brigade Connection(Two way)

8 Ball Valve 25 mm dia Material Brass

9.a Butterfly Valve 100 mm dia

b Butterfly Valve 80 mm dia

10.a Non-Return Valve 100 mm dia

10 Air Release Valve 25 mm dai,

MTR	MTR/PCS	PER PCS RATE	AMOUNT
	30 MTR	2000	60000
	12 MTR	1500	18000
	3 Pcs	6900	20700
	3 Pcs	7390	22170
	3 Pcs	2960	8880
	3 Pcs	3210	9630
	3 Pcs	9836	29508
	1 Pcs	10631	10631
	4 Pcs	1851	7404
	2 Pcs	5130	10260
	1 Pcs	4198	4198
	1 Pcs	5536	5536
	1 Pcs	2836	2836

Handwritten Signature
Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai

11 Pressure Switch,

12 Pressure Gauge,

13 Fire Pump Make - LUBIHead - 30 MTRHP - 5 HP

14 Main Fire Pump Panel

15 System Angle Support

16 Rcc Core Cutting

MTR	MTR/PCS	PER PCS RATE	AMOUNT
	1 Pcs	3631	3631
	2 Pcs	2163	4326
	1 Pcs	72930	72930
	1 Pcs	18365	18365
	5 Pcs	560	2800
	4 Pcs	1500	6000

317805

Total

0.18 % tax

57204.9 gst

375009.9

Sub Total

Terms and Conditions:

80% as advance at the time of receiving P.O.

payment

20% after installation of entire work

Material Warranty

One year warranty against manufacturing defect.

Rates Including

transportation, labor & Installation charges.

Handwritten signature
Principal
Gent. Polytechnic, Lakhsarai



M/S LAXMI FIRE SAFETY SYSTEM PVT. LTD.

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Deals in : All type of Fire extinguisher, refilling & Fire accessories, Fire controlling systems such as Hydrant Sprinklers, Fire Alarm, Public address, Smoke detection etc.

H.O.: - Ground Floor, E-69, P C Colony, Kankarbagh, Near Sai Netriyala, Kankarbagh, Patna, Patna, Bihar, 800020

Contact - 8809361700, 9006266894

Customer Care : 9891191525

B. O. :- Plot. No.- 57, Near SBM school , Chanakyapuri , Colony , Near Tiltta Chowk , Ring Road , Po- Kamre ,
Customer Care : 9031046641

2nd B. O. :- Sikandra road bypass more near Police line Lakhisarai , pin code - 811311
Customer Care : 9031046641

Company mail id - lfsspytd@rediffmail.com Prop. Mail id - ask.laxmi88@gmail.com

Ref NO: - Q/0005/2026-2027		GST No.10AAGCL5117L1ZP		Date	12.04.2026
TO, Rajkiya Polytechnic Collage Lakhisarai					
Kind Attention : -					
Subject: Quotation of Fire Hydrant System					
S/ N	Description	Quantity	MTR/PCS	Unit Price	Taxable? Amount
1	Providing, Testing & Commissioning M.S Black ERW Medium Grade piping as per IS: 1239, The Pipes Complete With Necessary Specials Such As Tees, Bands, Nut Bolts, Flanges, Reducers, Chilli Clamp, Tie Rod, Fastener Paint ,Primer Etc. (B Class) Make:- TATA				
a	MS Pipe 100 mm dia	24	MTR	1950	Yes 46800
b	MS Pipe 80 mm dia	12	MTR	1650	Yes 19800



Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai

S/ N	Description	Quantity	MTR/PCS	Unit Price	Taxable?	Amount
2	Providing & Fixing Commissioning Testing of Fire Hydrants with 63 mm Dia Soutlets And With Instantaneous Type Pipe Threaded Make Coupling For Connection To Hose Conforming To I.S: 5290 Inlets Flanged, Mounted On A80 mm Dia Stand Post with companion flanges, Compressed Asbestos gasket, bolts, nuts and washers complete, GM-SS, Make - NEW AGE (Type-A) ,	3	Nos.	7000	Yes	21000
3	Providing & Fixing commissioning Testing of RRL Hose Pipe 63 mm Dia 15 mtr long rubberized fabric lined hose including male and female instantaneous type coupling approved by Fire Authority , machine wound with Gi wire complete in all respects hose, GM-SS Make - NEW AGE (Type-A)	3	Nos.	7150	Yes	21450
4	Providing & Fixing Commissioning Testing Standard Short size Branch pipe With hand Operated Gunmetal 20 mm nominal Bore Outlet With Standard Instantaneous Type 63 mm Dia Coupling As per , Material gun metal, performance Hydraulic Test : 21 Kg/cm ² , GM-SS, Make - NEW AGE (Type-A) ,	3	Nos.	2950	Yes	8850
5	Providing & Fixing Commissioning Testing Of Fire hose Cabinet Single Pallet Door, Fabricated Form 20 Gauges M.S Sheet (With Glass) With Looking And Break Glass Recess For Key. Door Shall Be Suitable For Opening, Duly Painted With Signage Complete In All Respects	3	Nos.	3200	Yes	9600
6	Providing & Fixing Commissioning Testing Of First Aid Fire Hose Reel (With wall Mounting Swinging-Type Drum Complying to IS: 884), Fitted With Thermo Plastic Synthetic Reinforced material conforming to IS: 884 20 mm bore, with standard size brass outlet and Shut Off Valve, Brackets, Complete in All Respects . Make - FIRE HOLD	3	Nos.	9650	Yes	28950
7	Providing & Fixing Commissioning Testing of Fire Brigade Connection(Two way) Size : 63 mm dia Material : Gun Metal & Cast Iron Body. Performance: Hydraulic Test : 21Kg/cm ² . Make - NEW AGE (Type-A)	1	Nos.	10700	Yes	10700



Principal
 Govt. Polytechnic (Autonomous)

S/ N	Description	Quantity	MTR/PCS	Unit Price	Taxable?	Amount
8	Providing & Fixing of Ball Valve 25 mm dia Material Brass Exterior Finish Brass Inlet Connection Type Flange Outlet Connection Type Flange Item Weight -280 g Make - Kartar	4	Nos.	1750	Yes	7000
9	Providing & Fixing Commissioning Testing of Butterfly Valve (Double Flanged) with C.I. Body & Disc stainless steel / carbon steel. Shaft hand lever operated PN: 1.0 rating confirming to IS: 13095/BS 5155 Make - KARTAR					
a	100 mm dia	2	Nos.	5000	Yes	10000
b	80 mm dia	1	Nos.	4150	Yes	4150
10	Providing & Fixing Commissioning Testing of Non-Return Valve (Double flanged of CI body for PN 1.0 rating, conforming to IS: 5312 Complete in all respects.) Make - KARTAR					
a	100 mm dia	1	Nos.	5500	Yes	5500
11	Providing & Fixing Commissioning Testing of Air Release Valve 25 mm dia, Make - Bond	1	Nos.	2850	Yes	2850
12	Providing & Fixing Commissioning Testing of Pressure Switch, Make - Indfos , Danfoss	1	Nos.	3650	Yes	3650
13	Providing & Fixing Commissioning Testing of Pressure Gauge, Make - H-GURU	2	Nos.	2150	Yes	4300
14	Providing, Fixing, Testing & Commissioning of Fire Pump Make - KIRLOSKAR/LUBI RPM-2900 LPM : 380 Head - 30 MTR HP - 5 HP	1	Nos.	74000	Yes	74000

S/ N	Description	Quantity	MTR/PCS	Unit Price	Taxable?	Amount
15	Providing & Fixing Commissioning Testing Electrical Auto Manual Main Fire Pump Panel	1	Nos.	18000	Yes	18000
16	Providing & Fixing of Hydrant System Angle Support	5	Nos.	450	Yes	2250
17	Providing & Fixing of Rcc Core Cutting	4	Nos.	1560	Yes	6240
					Subtotal	305090
					Tax	18%
					GST	54916.2
					Total	360006.2
	Commercial Terms and Conditions:					
		30% as advance at the time of receiving P.O.				
		40% after material delivery at site				
		30% after installation of entire work				
	STORAGE	Safe store With door lock and key shall be providing for keeping our day today tools.				
	WATER ELECTRICAL FACILITES	Shall be provided by the client free of cost. Such works would be in your scope.				
	Changes In Quantities	Any changeing the quantity shall be charges as per tender & quotation rates and any extra Item.				
	Material Warranty	One year warranty against manufacturing defect.				
	Delivery	Delivery would be within two working days from receiving P.O.				
	Rates Details	Rates are including transportation, labor & Installation charges.				


 Principal
 Govt. Polytechnic, Lakhisarai

S/ N	Description	Quantity	MTR/PCS	Unit Price	Taxable?	Amount
	VALIDITY	The offer is valid for a period of 30 days from the submission of this offer.(If there is a change in the rate after 30 days of the completion of the work, then the charge will have to be paid according to that rate.)				
	Duration of Work Completion	Within 25 days to 30 day from the date of releasing of purchase order/ work order				
	Fire Pump Cable	will be provided by Client free of cost				
	Civil Work	Any type of civil work Will not cover under our scope of work.				
Thanks & Regards						
From : M/S Laxmi Fire Safety System PVT. LTD.						
						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Principal
Govt. Polytechnic, Lakhisarai